

**悪臭の測定結果（固型化処理施設：令和6年度）**

実施年度		令和6年度(解体・撤去工事期間中)											基準値 <sup>※1</sup>
実施月／調査日		4月度	5月度	6月度 <sup>※3</sup>	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	
対象	測定地点	2日	8日										
悪臭	風上位置	固-3	固-1										15
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										
	風下位置	固-1	固-3										
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										

※1 本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「福島県悪臭防止対策指針」の第2種区域に該当し、許容限度15（単位：臭気指数）が基準値となる。

※2 【10未満】は定量下限値未満を示す。

※3 特定悪臭物質濃度を合わせて測定予定（1回/年）。

**悪臭の測定結果（第二保管施設：令和6年度）**

実施年度		令和6年度(解体・撤去工事期間中)											基準値 <sup>※1</sup>
実施月／調査日		4月度	5月度	6月度 <sup>※3</sup>	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	
対象	測定地点	2日	8日										
悪臭	風上位置	保-4	保-2										15
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										
	風下位置	保-2	保-4										
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										

※1 本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「福島県悪臭防止対策指針」の第2種区域に該当し、許容限度15（単位：臭気指数）が基準値となる。

※2 【10未満】は定量下限値未満を示す。

※3 特定悪臭物質濃度を合わせて測定予定（1回/年）。

**悪臭の測定結果（破碎・改質処理、第四保管施設：令和6年度）**



実施年度		令和6年度(解体・撤去工事期間中)											基準値 <sup>※1</sup>
実施月／調査日		4月度	5月度	6月度 <sup>※3</sup>	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	
対象	測定地点	2日	8日										
悪臭	風上位置	破-3	破-1										15
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										
	風下位置	破-1	破-3										
	臭気指数 <sup>※2</sup>	10未満	10未満										

※1 本施設は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「福島県悪臭防止対策指針」の第2種区域に該当し、許容限度15（単位：臭気指数）が基準値となる。


※2 【10未満】は定量下限値未満を示す。

※3 特定悪臭物質濃度を合わせて測定予定（1回/年）。

# 悪臭の測定地点

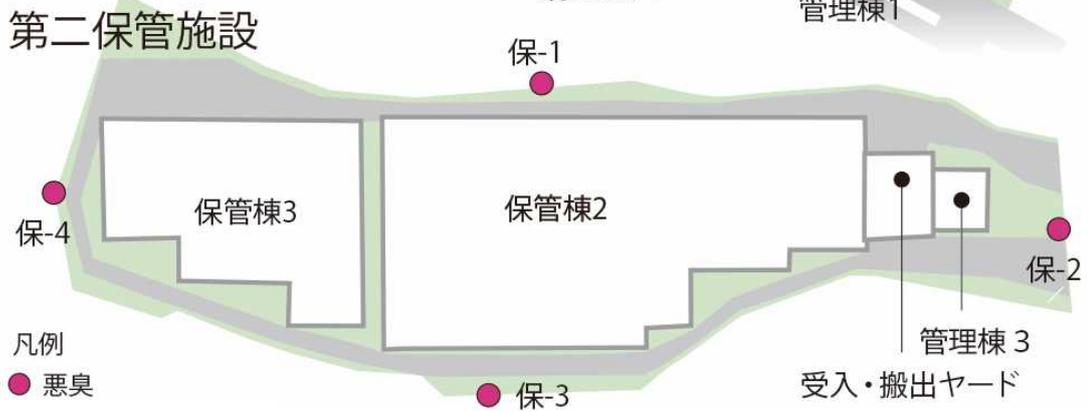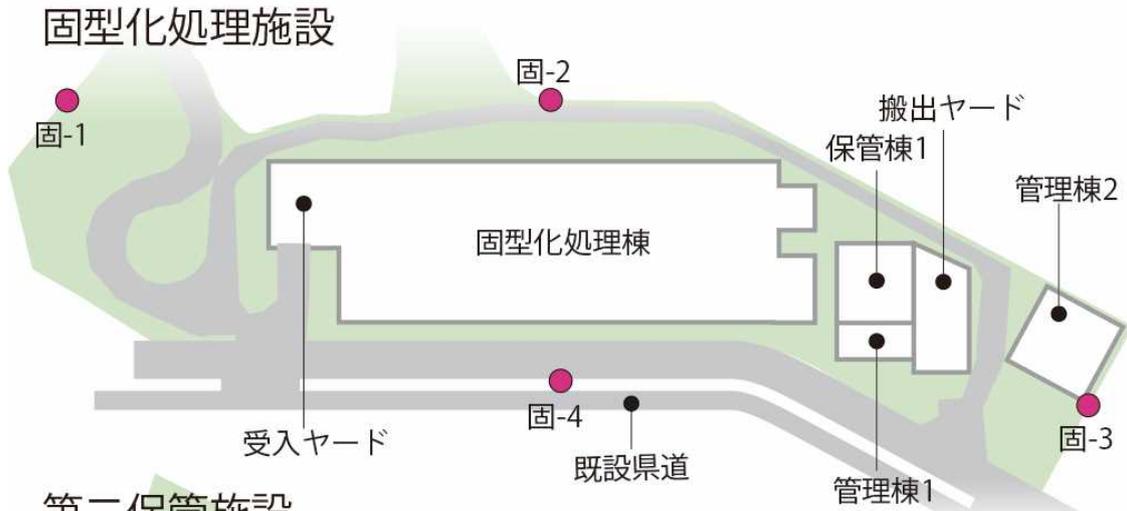

## 破碎・改質処理、第四保管施設

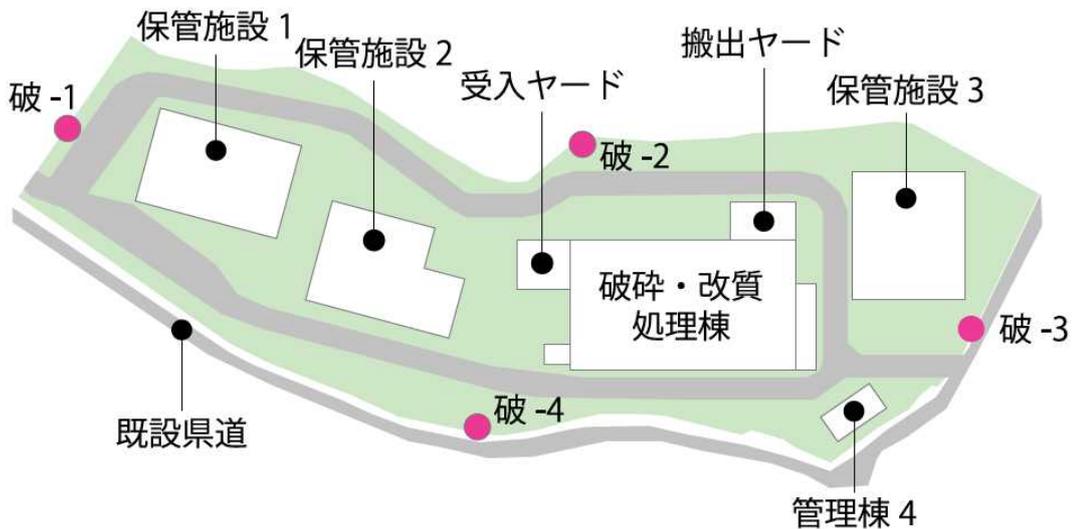

### 凡例

● 悪臭の測定地点

臭気指数 : 固型化処理施設、第二保管施設、破碎・改質処理、第四保管施設それぞれ測定当日の風上及び風下にて測定、計6地点で測定。

特定悪臭物質濃度 : 固型化処理施設、第二保管施設、破碎・改質処理、第四保管施設それぞれ測定当日の風上及び風下にて測定、計6地点で測定。1回/年。