

浸出水原水、処理水、放流水及び地下水の放射能濃度（Cs-134及びCs-137の合算値）

実施年度		平成29年度																
		4月				5月					6月				7月			
実施月																		
調査日		4日	12日	18日	25日	2日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	4日	12日	19日	25日
1	浸出水原水(未処理)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
2	浸出水原水(ろ過)*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
3	処理水(未処理)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
4	処理水(ろ過)*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
5	放流水(未処理)		ND				ND				ND							
6	放流水(ろ過)*		ND				ND				ND							
7	地下水(未処理)		ND				ND				ND							
8	地下水(ろ過)*		ND				ND				ND							


(注) 1) 単位: Bq/L

2) 【ND】の記載は放射能濃度の検出限界濃度(1Bq/L)未満であることを示す。

3) ※: 試料を孔径0.45 μmのメンブランフィルターでろ過した後の測定値を示す。



浸出水原水、処理水及び放流水の調査地点図

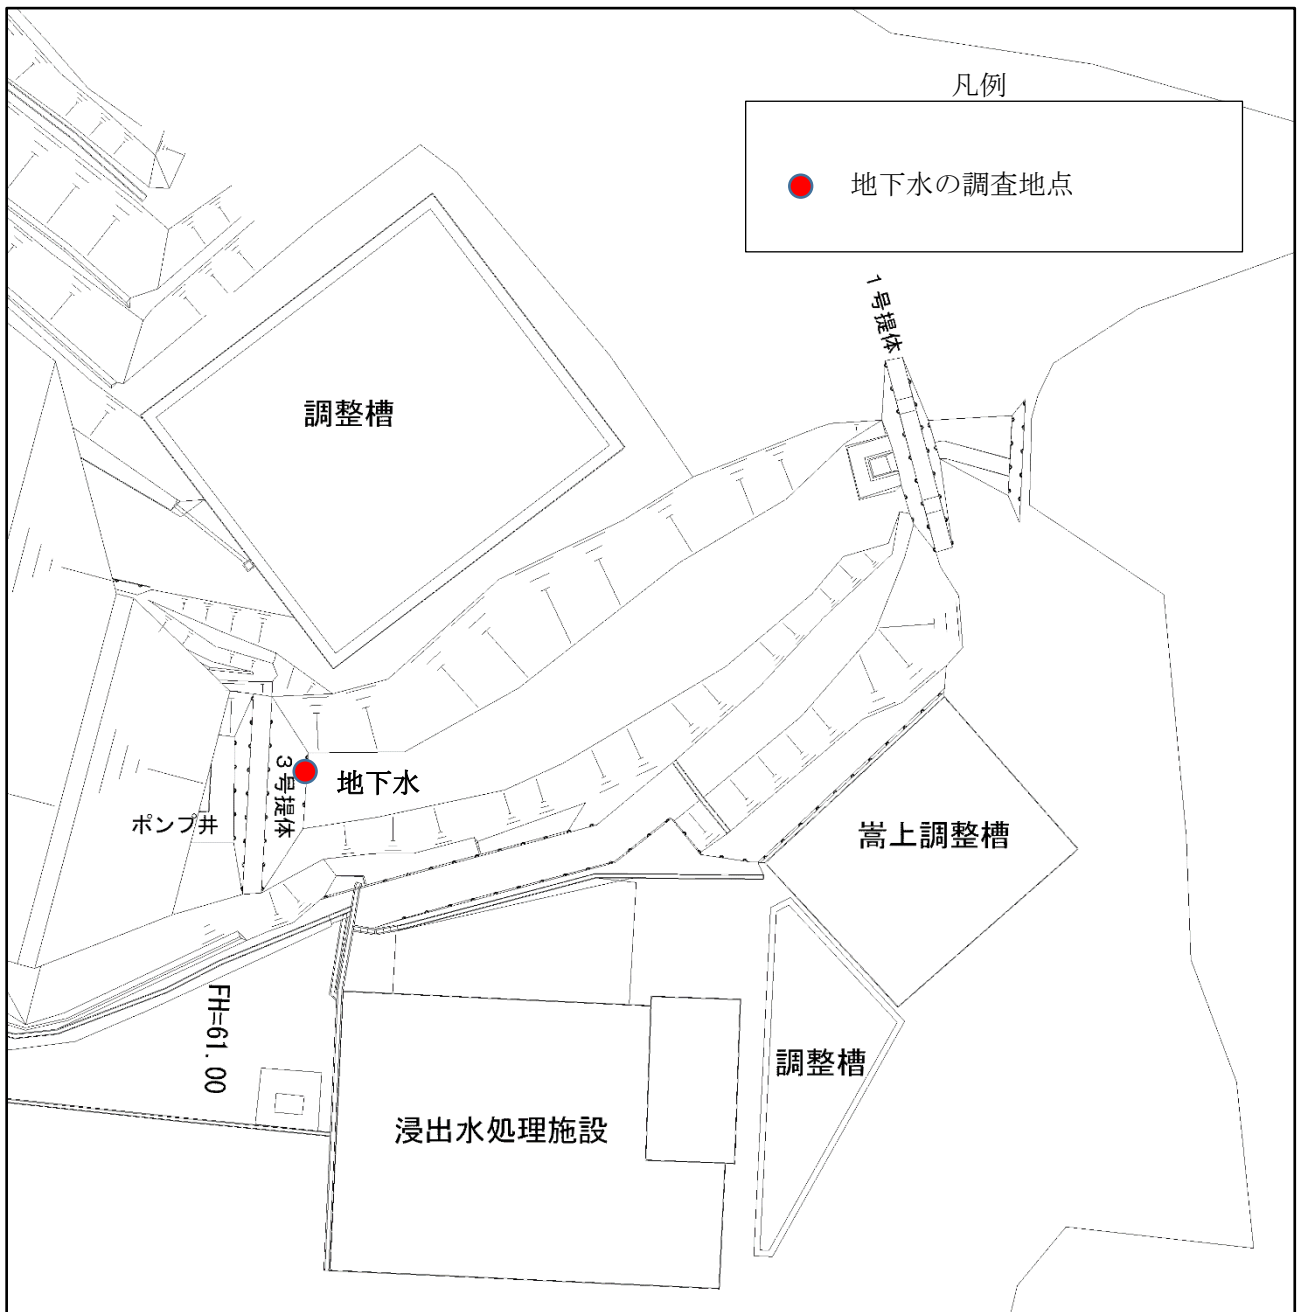

地下水の調査地点図