


JESCO北海道事業所の空間線量率測定結果（処理後モニタリング）



区域	地点名	空間線量率 (μSv/h)															処理時 (8/16-9/5) の測定結果											
		2022/11/7			2022/11/8			2022/11/9			2022/11/10			2022/11/11			最小値	最大値	平均値									
		処理後																										
		AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②												
晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り後晴れ	曇り時々曇れ	晴れ	晴れ時々曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ														
敷地外	敷地外	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04									
建屋外	A	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04									
建屋外	B	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	0.04									
建屋外	C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03									
建屋外	D	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03									
建屋外	E	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04									
建屋内	F	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02									
建屋内	G	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03									
建屋外	H	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03									
建屋内	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02									
建屋内	J	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03									
参考値 ^{※1}		0.025~0.026			0.025~0.026			0.025~0.026			0.025~0.026			0.025~0.026			0.025	0.025	0.025~0.026	0.025~0.027	0.025~0.027	0.025~0.026	0.025	0.024~0.025	0.024~0.025	—	—	—

※1: 原子力規制委員会が公表する室蘭市胆振総合振興局のモニタリングポストの測定値。

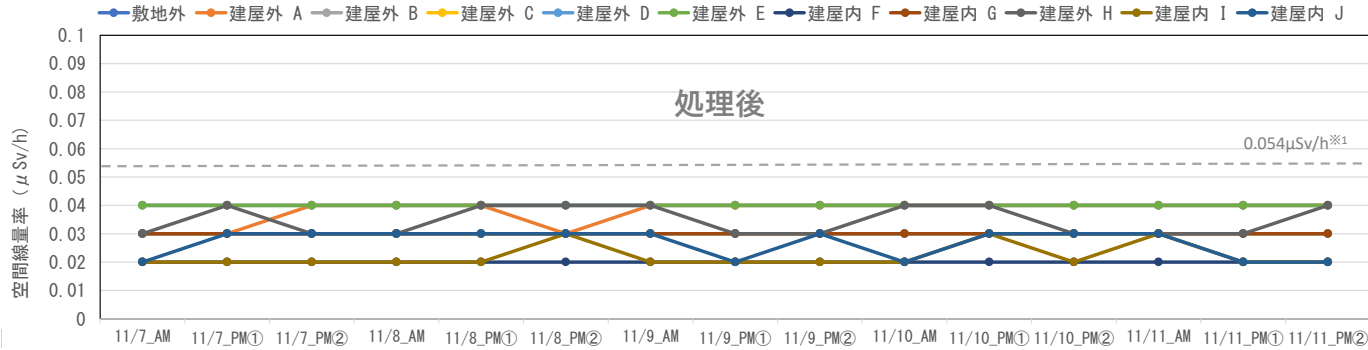

※1: バックグラウンドとおおむね同程度であること、すなわち、バックグラウンド測定値の平均値+バックグラウンド測定値の標準偏差の3倍 (0.054 μSv/h) 以内になることを確認します。


【参考】2022年11月7日～11日の室蘭市の日降水量(mm)と日最大風速(m/s) (気象庁統計データを用いて作成)

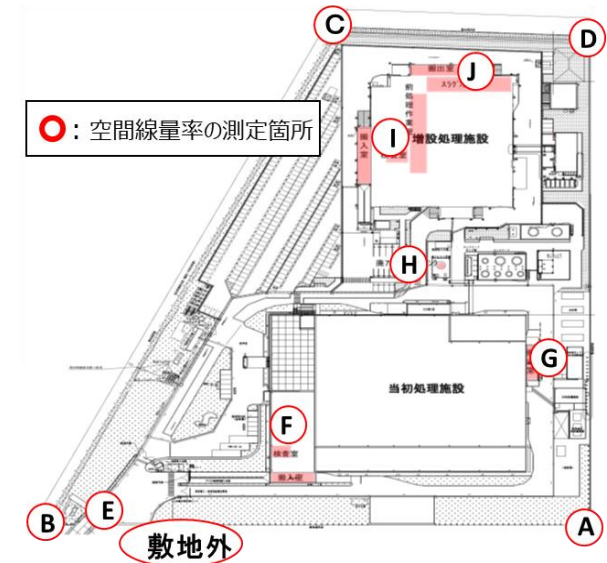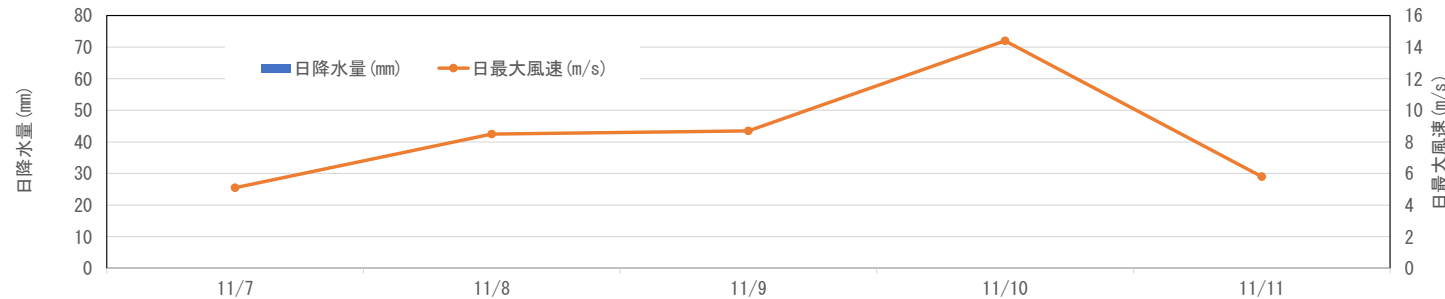

JESCO北海道事業所の空間線量率測定結果（処理後モニタリング）

区域	地点名	空間線量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）															処理時（2022/8/16-9/5）の測定結果		
		2023/2/7			2023/2/8			2023/2/9			2023/2/10			2023/2/11			最小値	最大値	平均値
		処理後																	
		AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②	AM	PM①	PM②			
晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り後晴れ	晴れ時々曇り	曇り時々晴れ	曇り時々晴れ	吹雪時々晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ時々曇り	晴れ後曇り	曇り					
敷地外	敷地外	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04
建屋外	A	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.04
建屋外	B	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	0.04
建屋外	C	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03
建屋外	D	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03
建屋外	E	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04
建屋内	F	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
建屋内	G	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
建屋外	H	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03
建屋内	I	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
建屋内	J	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
参考値 ^{※1}		0.018~0.019	0.018~0.019	0.018	0.018~0.019	0.018~0.019	0.018~0.019	0.018	0.018~0.020	0.019~0.022	0.018~0.019	0.018	0.018~0.019	0.018~0.019	0.018~0.019	0.018~0.019	—	—	—

※1: 原子力規制委員会が公表する室蘭市胆振総合振興局のモニタリングポストの測定値。

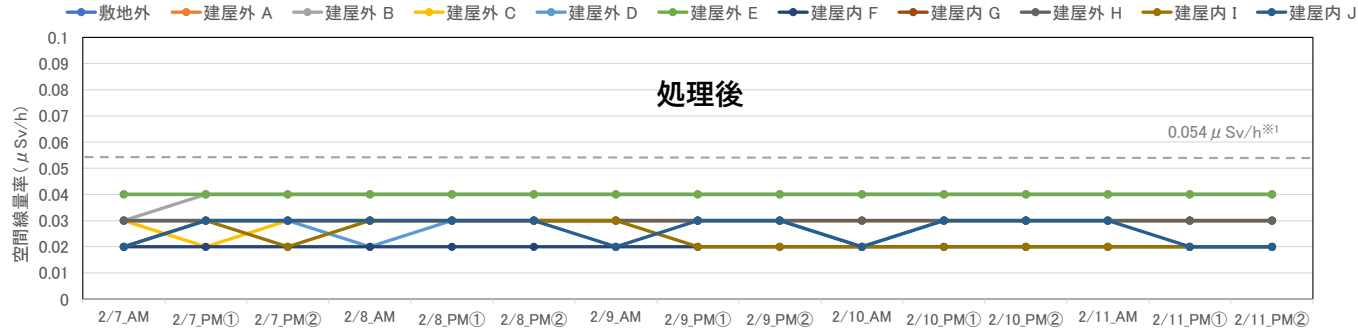

※1: バックグラウンドとおおむね同程度であること、すなわち、バックグラウンド測定値の平均値+バックグラウンド測定値の標準偏差の3倍（0.054 $\mu\text{sv/h}$ ）以内になることを確認します。

【参考】2023年2月7日～11日の室蘭市の日降水量(mm)と日最大風速(m/s)（気象庁統計データを用いて作成）

