

空間線量率測定結果（令和7年度）

単位：μSv/h


測定位置	区分	令和7年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流 (KR-1)	最大値	0.31	0.31	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33					
	最小値	0.23	0.24	0.23	0.25	0.24	0.25	0.21					
	平均値	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.29	0.26					
固化・不燃 物詰替施設 (KR-2)	最大値	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27					
	最小値	0.17	0.17	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17					
	平均値	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22					
正門※ (KR-3)	最大値	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3					
	最小値	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
	平均値	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
裏門 (KR-4)	最大値	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5					
	最小値	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.0					
	平均値	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3					
浸出水処理 施設 (KR-5)	最大値	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0					
	最小値	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7					
	平均値	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8					

【測定値について】

- ・「測定値」は、空間線量率連続測定装置で測定した1分ごとの線量値から10分間の平均を算出したものです。
（例：9:00の値は8:51～9:00の1分ごとの線量値の平均）。
- ・測定値は、令和7年4月1日以降の値です。
- ・時間ごと、地点ごとの値の変動理由について
空間線量率の値は、天候等の状況によって変動することがあります。
また、周辺環境からの影響等により、測定地点ごとに変動が生じます。

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年4月）

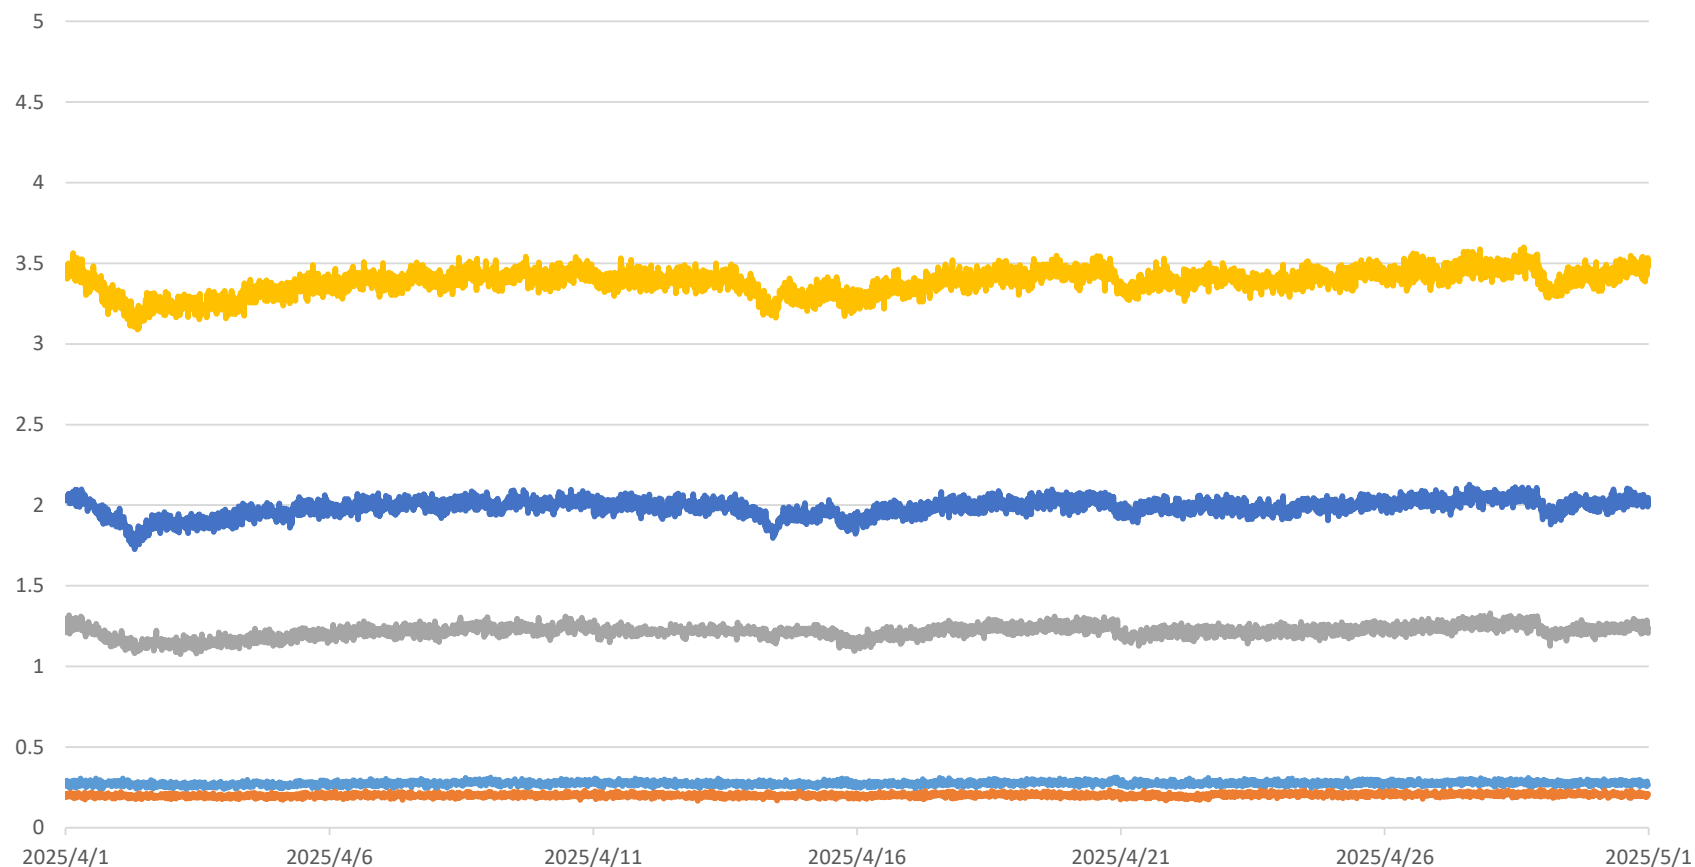


上流(KR-1) 固化・不燃物替施設(KR-2) 正門(KR-3) 裏門(KR-4) 浸出水処理施設(KR-5)

単位：μSv/h

4月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.31	0.24	1.3	3.6	2.1
	最小値	0.23	0.17	1.1	3.1	1.7
	平均値	0.28	0.20	1.2	3.4	2.0

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年5月）

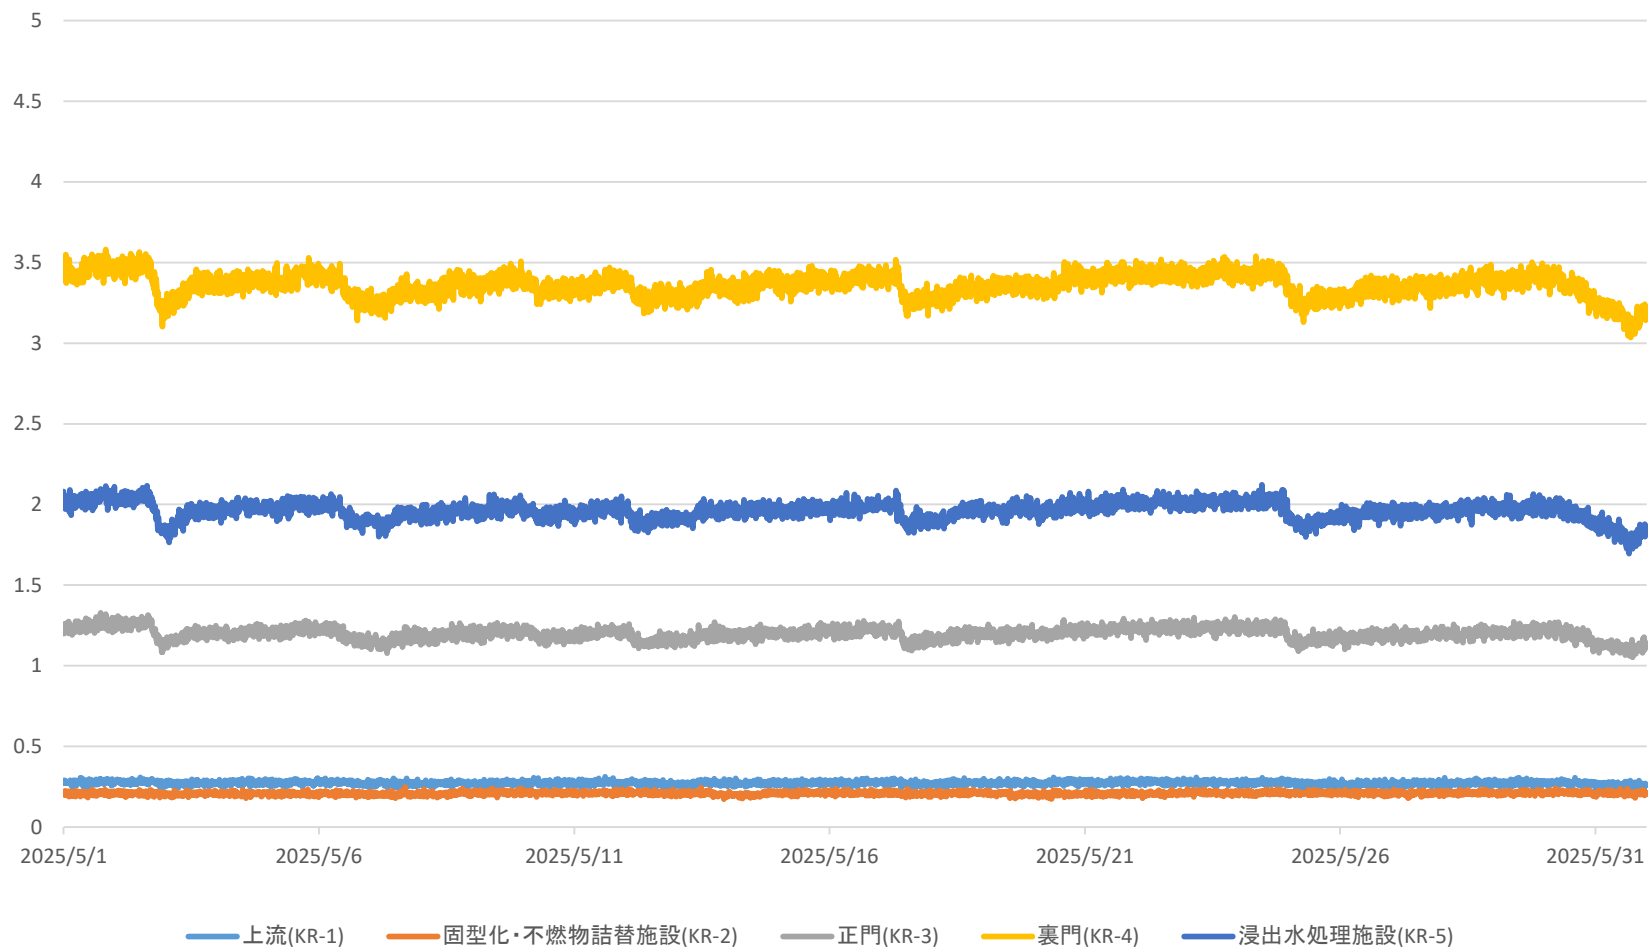


単位：μSv/h

5月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化化・不燃物詰替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.31	0.25	1.3	3.6	2.1
	最小値	0.24	0.17	1.1	3.0	1.7
	平均値	0.27	0.21	1.2	3.4	2.0

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年6月）

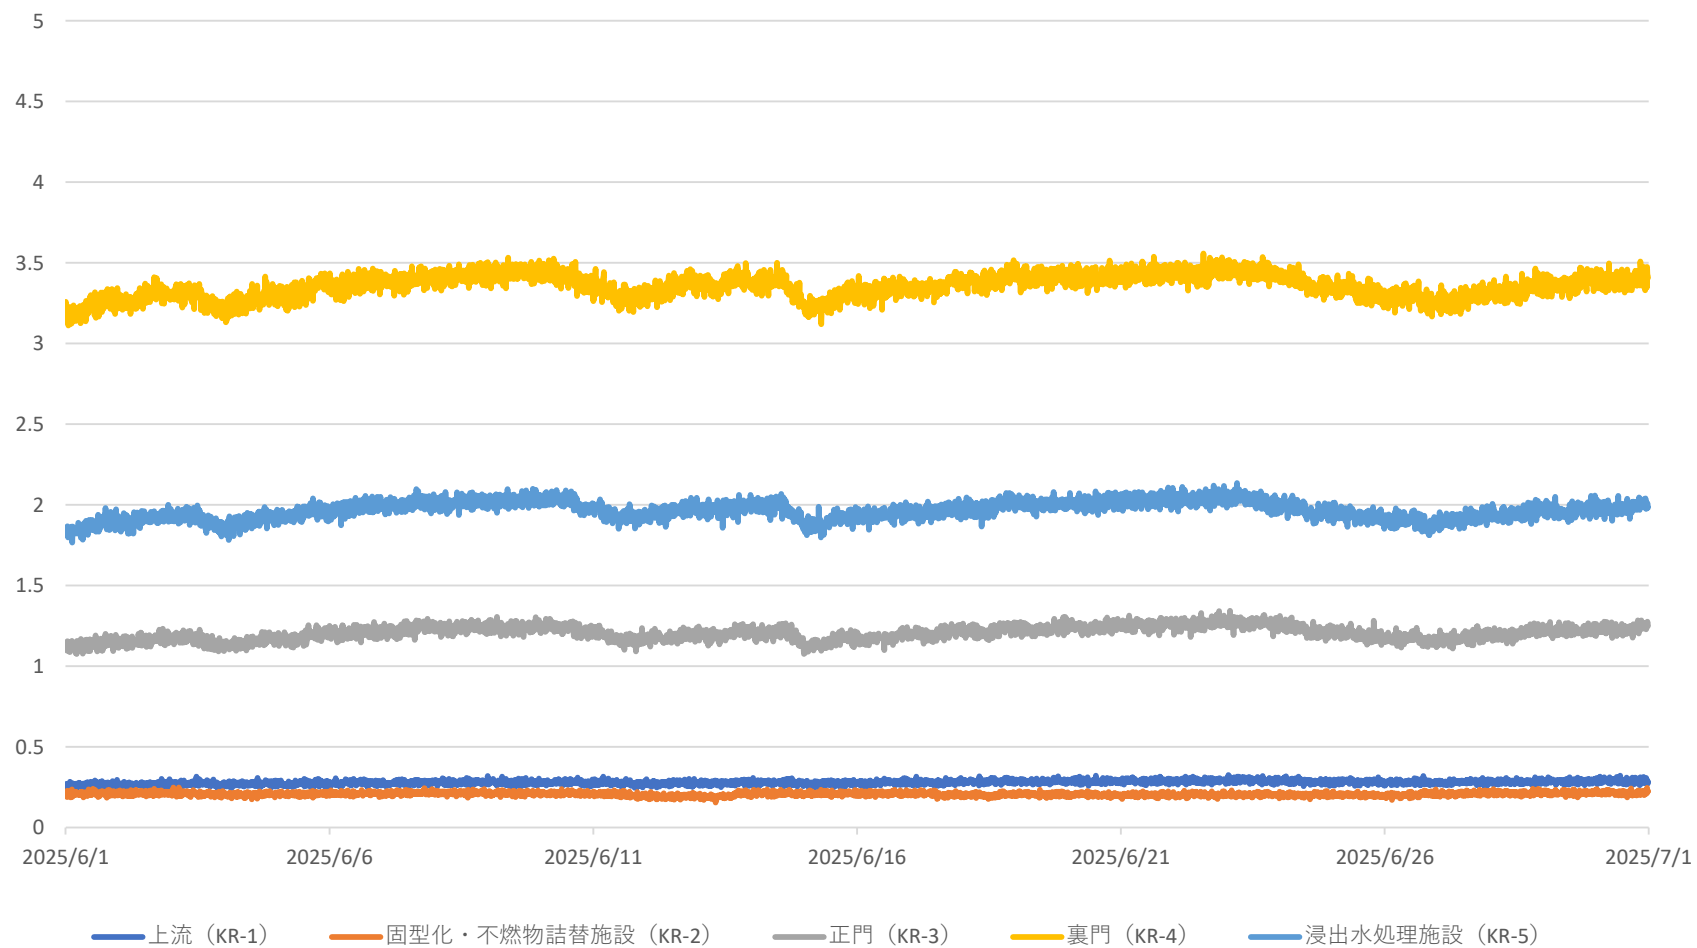


単位：μSv/h

6月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物代替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.33	0.25	1.3	3.6	2.1
	最小値	0.23	0.15	1.1	3.1	1.8
	平均値	0.28	0.21	1.2	3.4	2.0

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年7月）

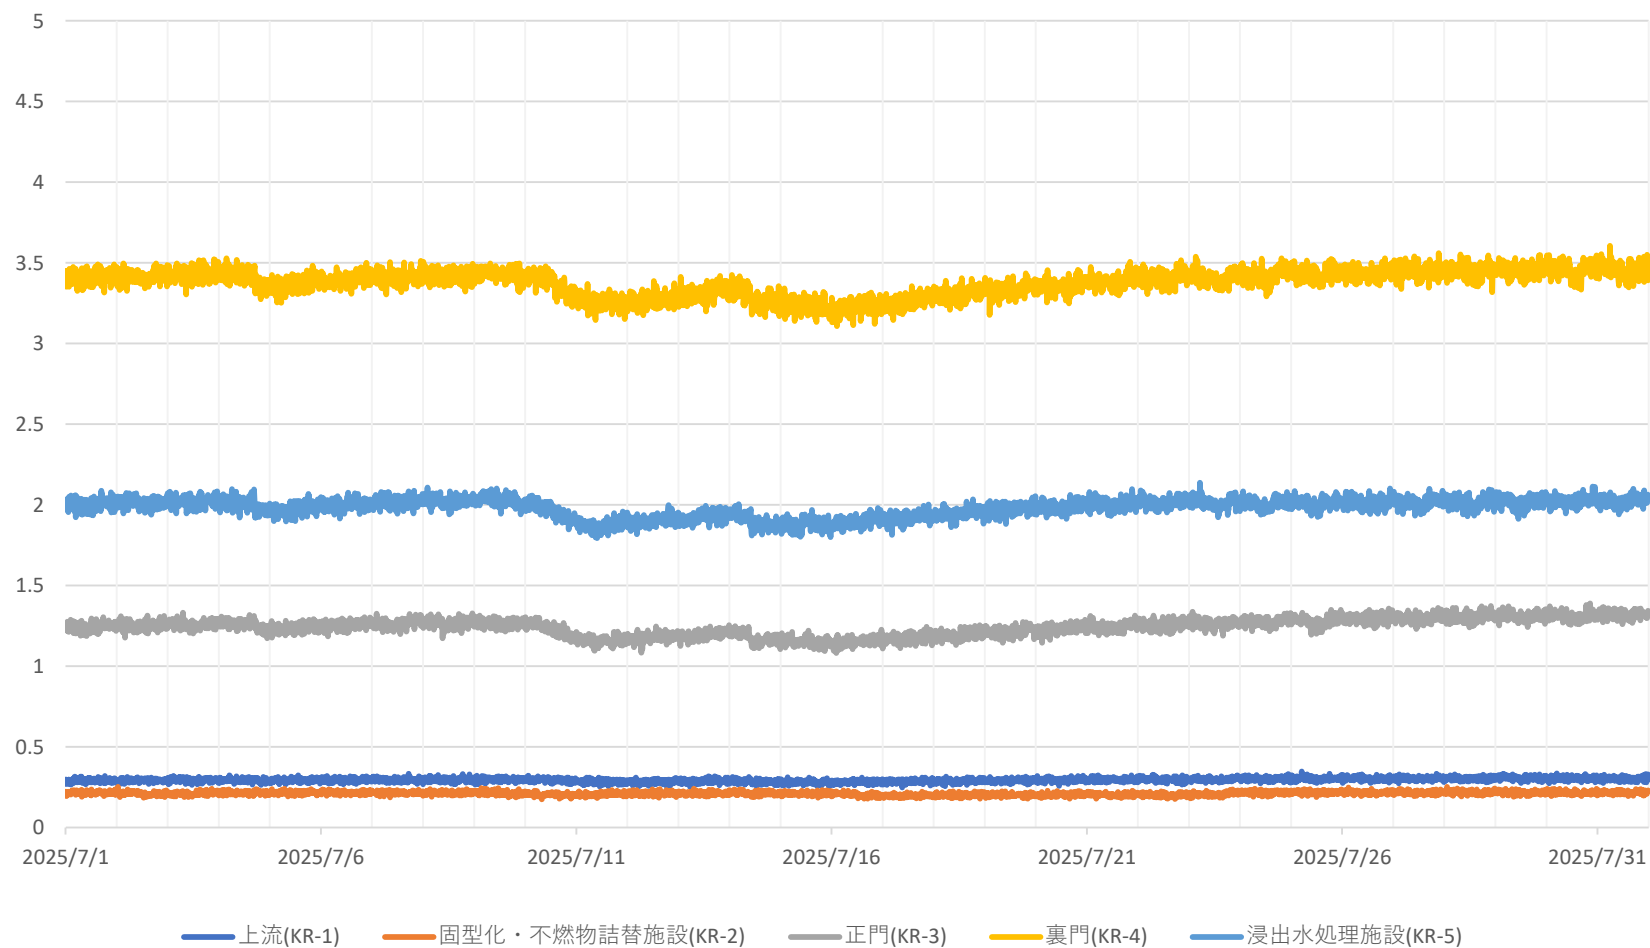


単位：μSv/h

7月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.35	0.25	1.4	3.6	2.1
	最小値	0.25	0.17	1.1	3.1	1.8
	平均値	0.29	0.21	1.2	3.4	2.0

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年8月）

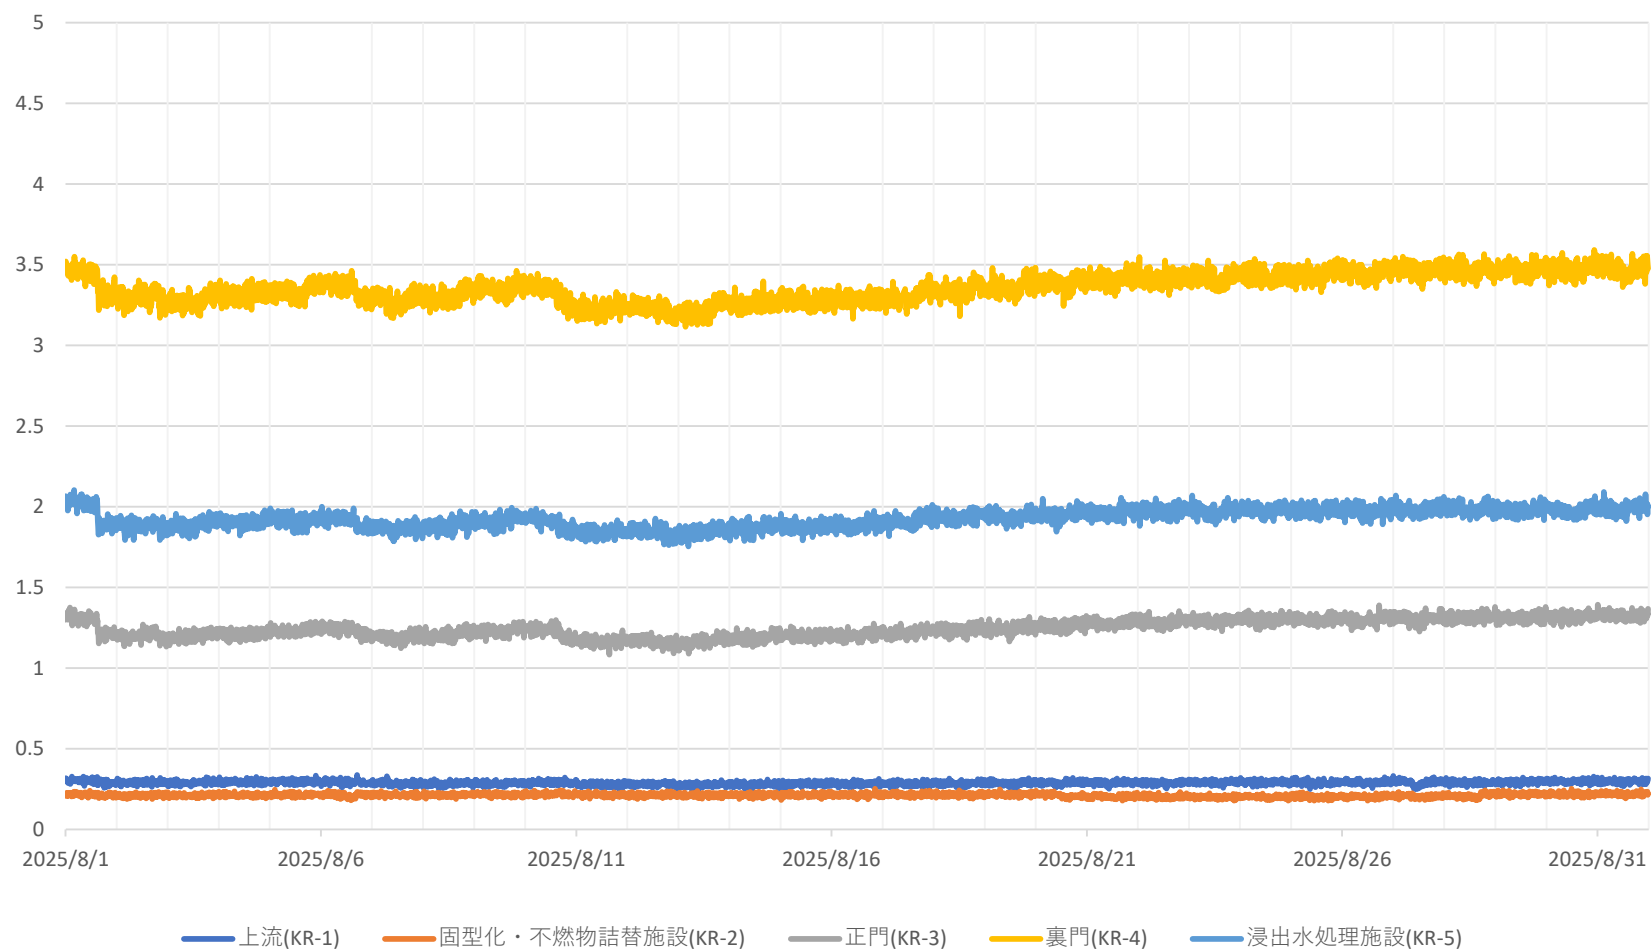


単位：μSv/h

8月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物詰替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.34	0.25	1.4	3.6	2.1
	最小値	0.24	0.18	1.1	3.1	1.8
	平均値	0.29	0.21	1.2	3.4	1.9

μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年9月）

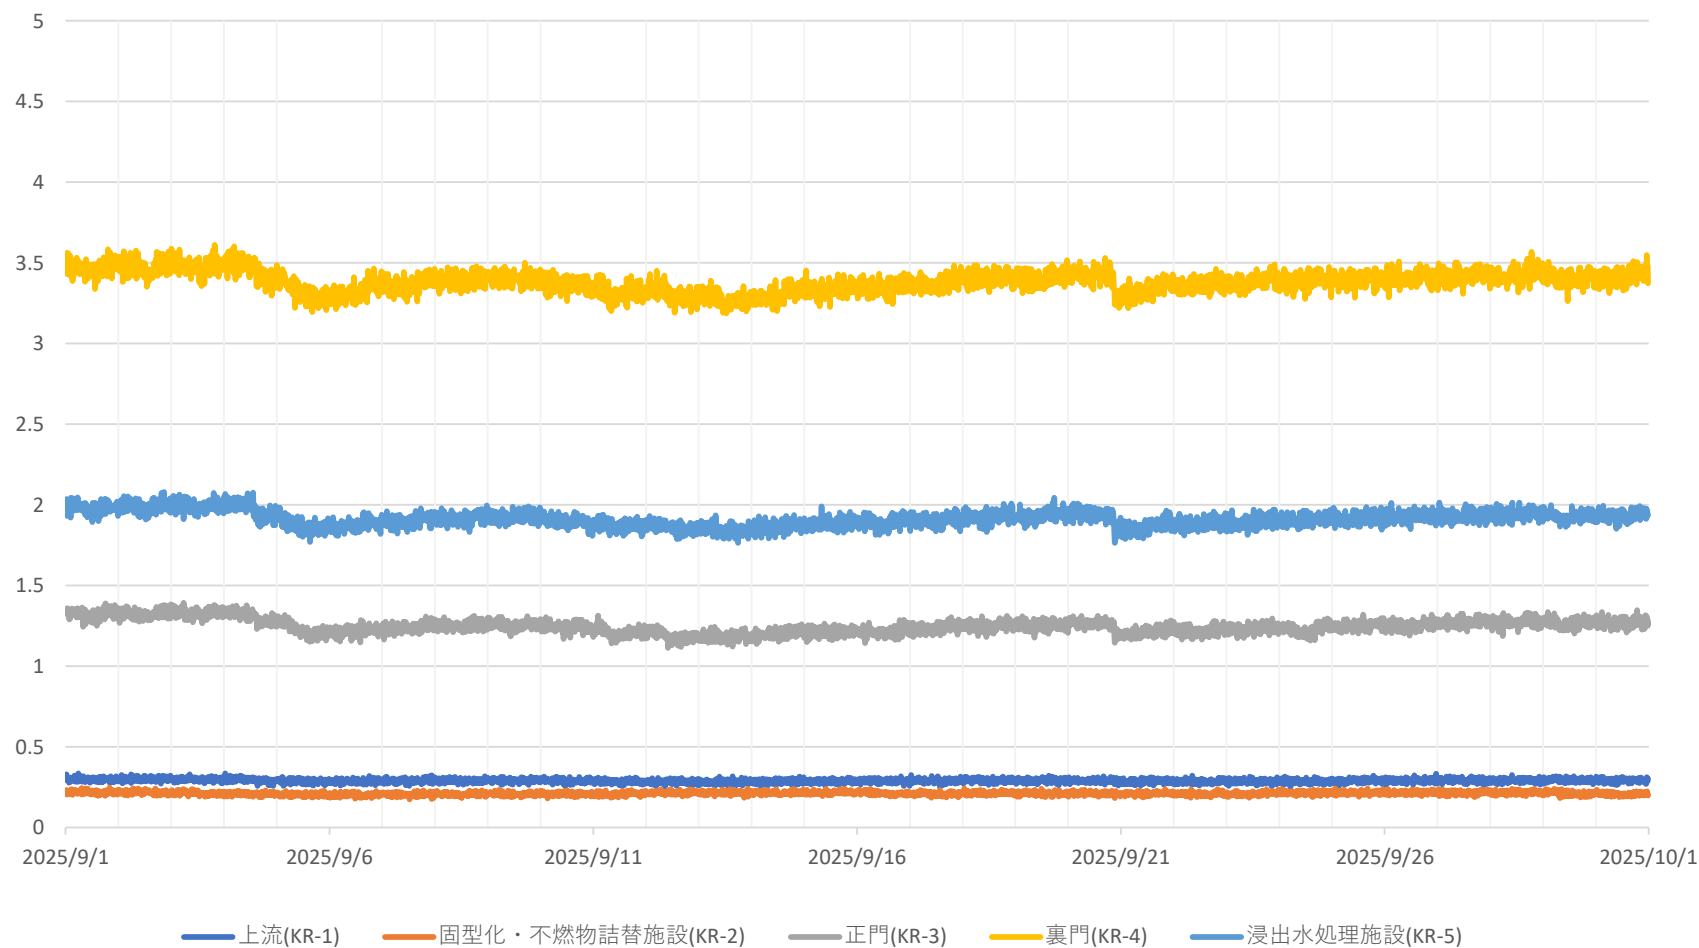


単位：μSv/h

9月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物代替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.34	0.25	1.4	3.6	2.1
	最小値	0.25	0.17	1.1	3.2	1.8
	平均値	0.29	0.21	1.2	3.4	1.9


μSv/h

空間線量率測定結果（令和7年10月）

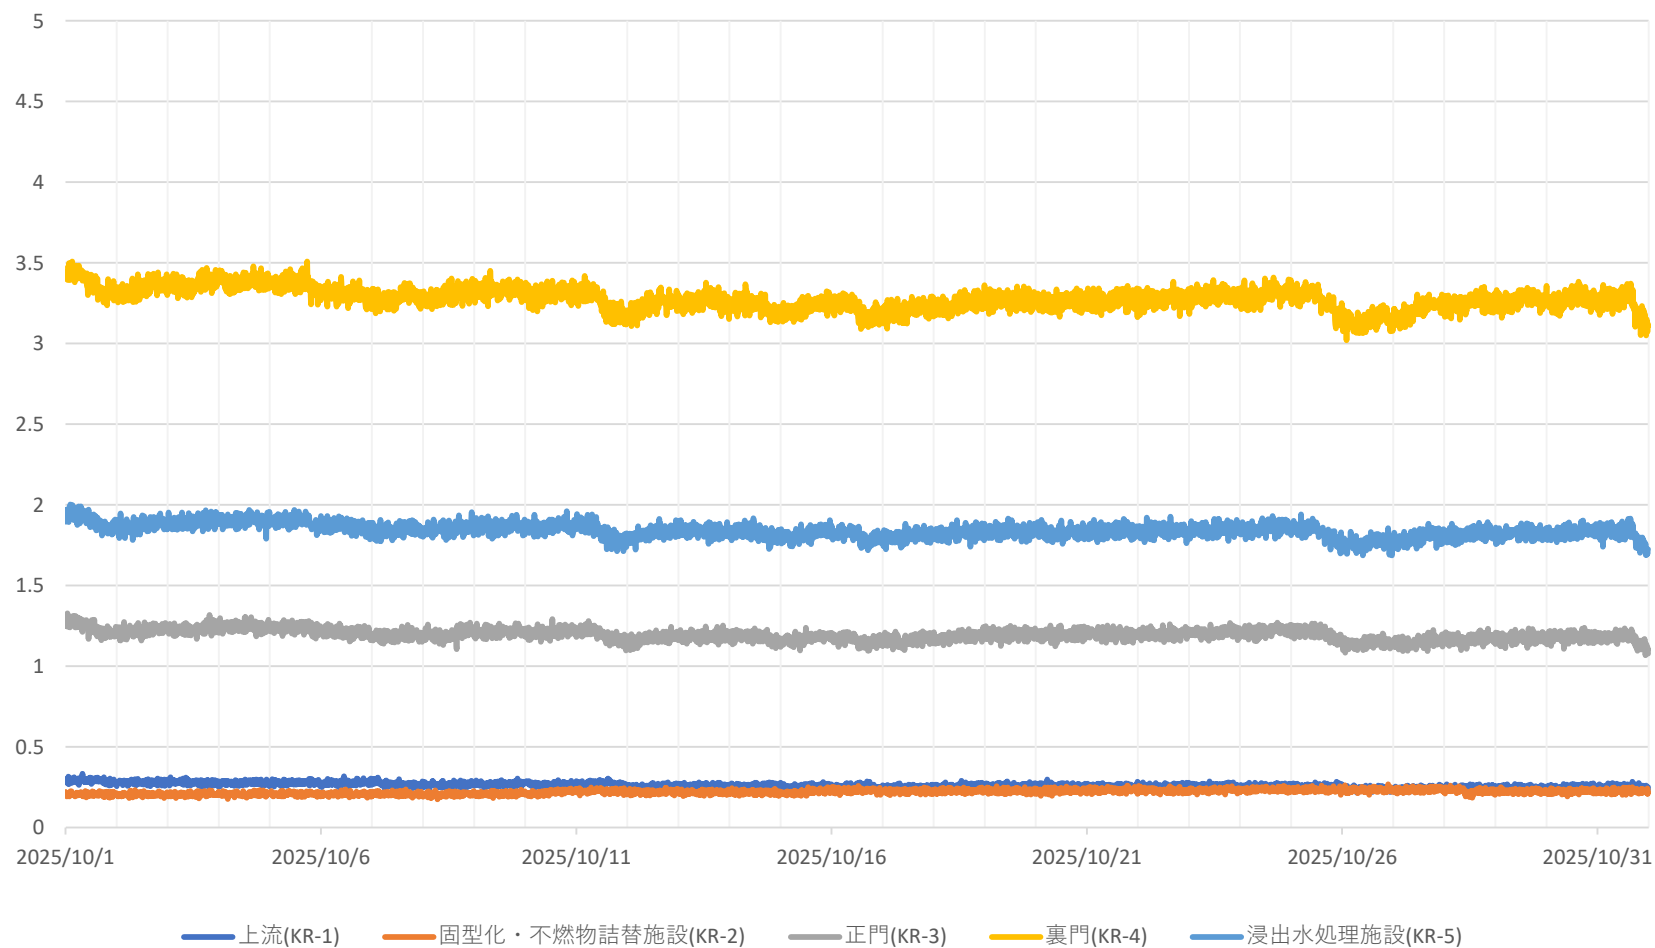

10月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化・不燃物替施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.33	0.27	1.3	3.5	2.0
	最小値	0.21	0.17	1.1	3.0	1.7
	平均値	0.26	0.22	1.2	3.3	1.8

空間線量率測定位置図

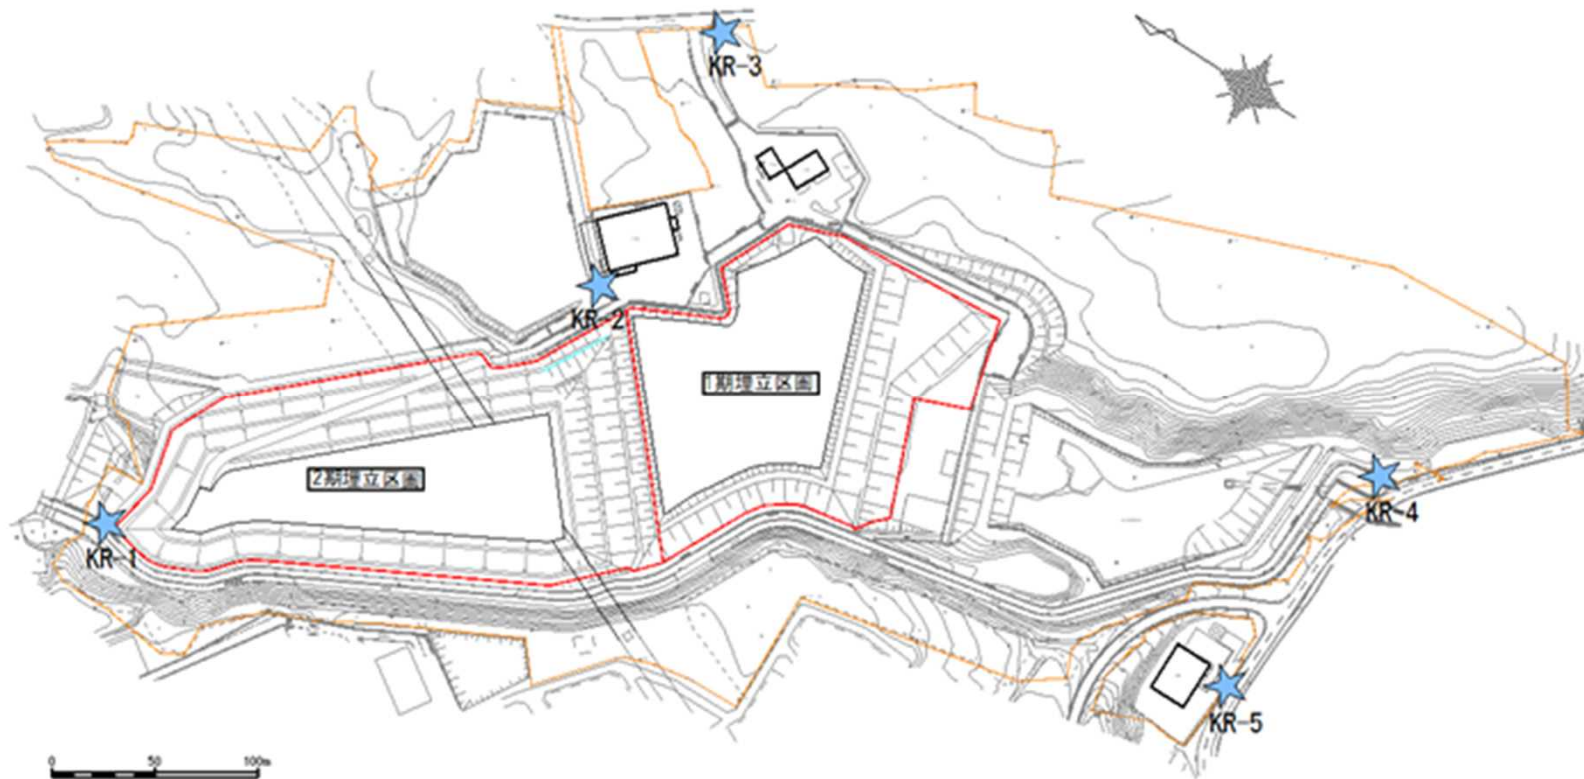

モニタリングポスト連続測定