

# 空間線量率測定結果（令和7年度）

単位：μSv/h


| 測定位置                      | 区分  | 令和7年度 |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------------------------|-----|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|                           |     | 4月    | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 上流<br>(KR-1)              | 最大値 | 0.31  | 0.31 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 最小値 | 0.23  | 0.24 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 平均値 | 0.28  | 0.27 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 固型化・不燃<br>物詰替施設<br>(KR-2) | 最大値 | 0.24  | 0.25 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 最小値 | 0.17  | 0.17 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 平均値 | 0.20  | 0.21 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 正門※<br>(KR-3)             | 最大値 | 1.3   | 1.3  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 最小値 | 1.1   | 1.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 平均値 | 1.2   | 1.2  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 裏門<br>(KR-4)              | 最大値 | 3.6   | 3.6  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 最小値 | 3.1   | 3.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 平均値 | 3.4   | 3.4  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理<br>施設<br>(KR-5)     | 最大値 | 2.1   | 2.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 最小値 | 1.7   | 1.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                           | 平均値 | 2.0   | 2.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 【測定値について】

- ・「測定値」は、空間線量率連続測定装置で測定した1分ごとの線量値から10分間の平均を算出したものです。  
（例：9:00の値は8:51～9:00の1分ごとの線量値の平均）。
- ・測定値は、令和7年4月1日以降の値です。
- ・時間ごと、地点ごとの値の変動理由について  
空間線量率の値は、天候等の状況によって変動することがあります。  
また、周辺環境からの影響等により、測定地点ごとに変動が生じます。

μSv/h

## 空間線量率測定結果（令和7年4月）

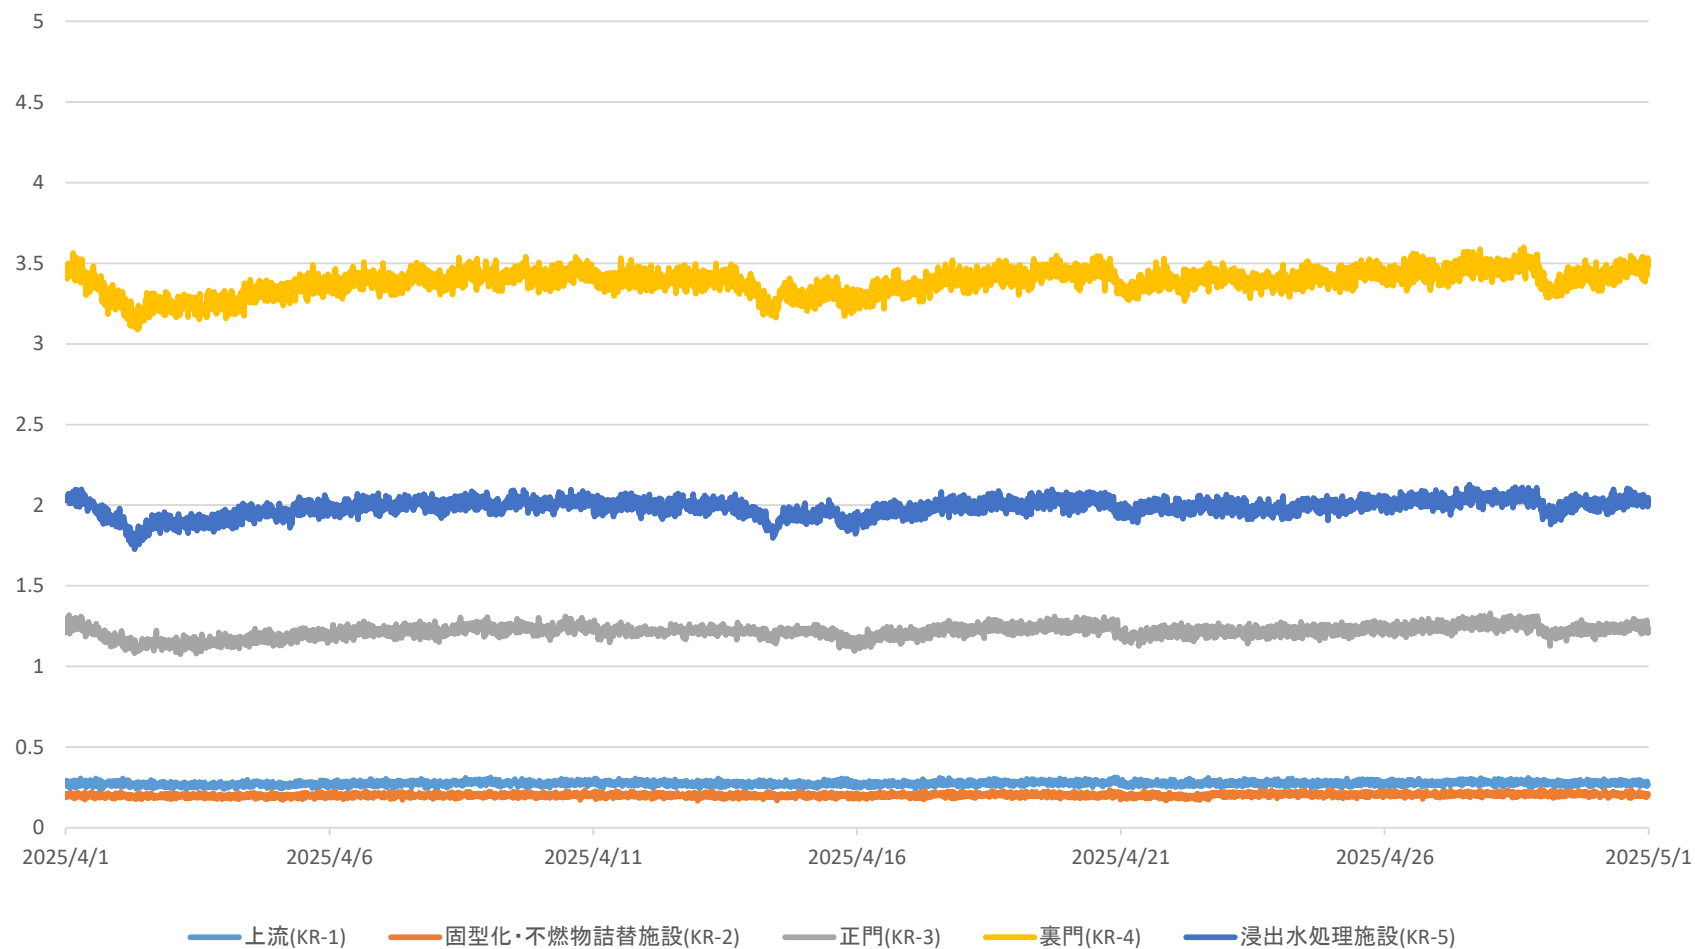


単位：μSv/h

| 4月 | 測定位置<br>区分 | 上流<br>(KR-1) | 固化化・不燃物詰替施設<br>(KR-2) | 正門<br>(KR-3) | 裏門<br>(KR-4) | 浸出水処理施設<br>(KR-5) |
|----|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
|    | 最大値        | 0.31         | 0.24                  | 1.3          | 3.6          | 2.1               |
|    | 最小値        | 0.23         | 0.17                  | 1.1          | 3.1          | 1.7               |
|    | 平均値        | 0.28         | 0.20                  | 1.2          | 3.4          | 2.0               |

μSv/h


## 空間線量率測定結果（令和7年5月）

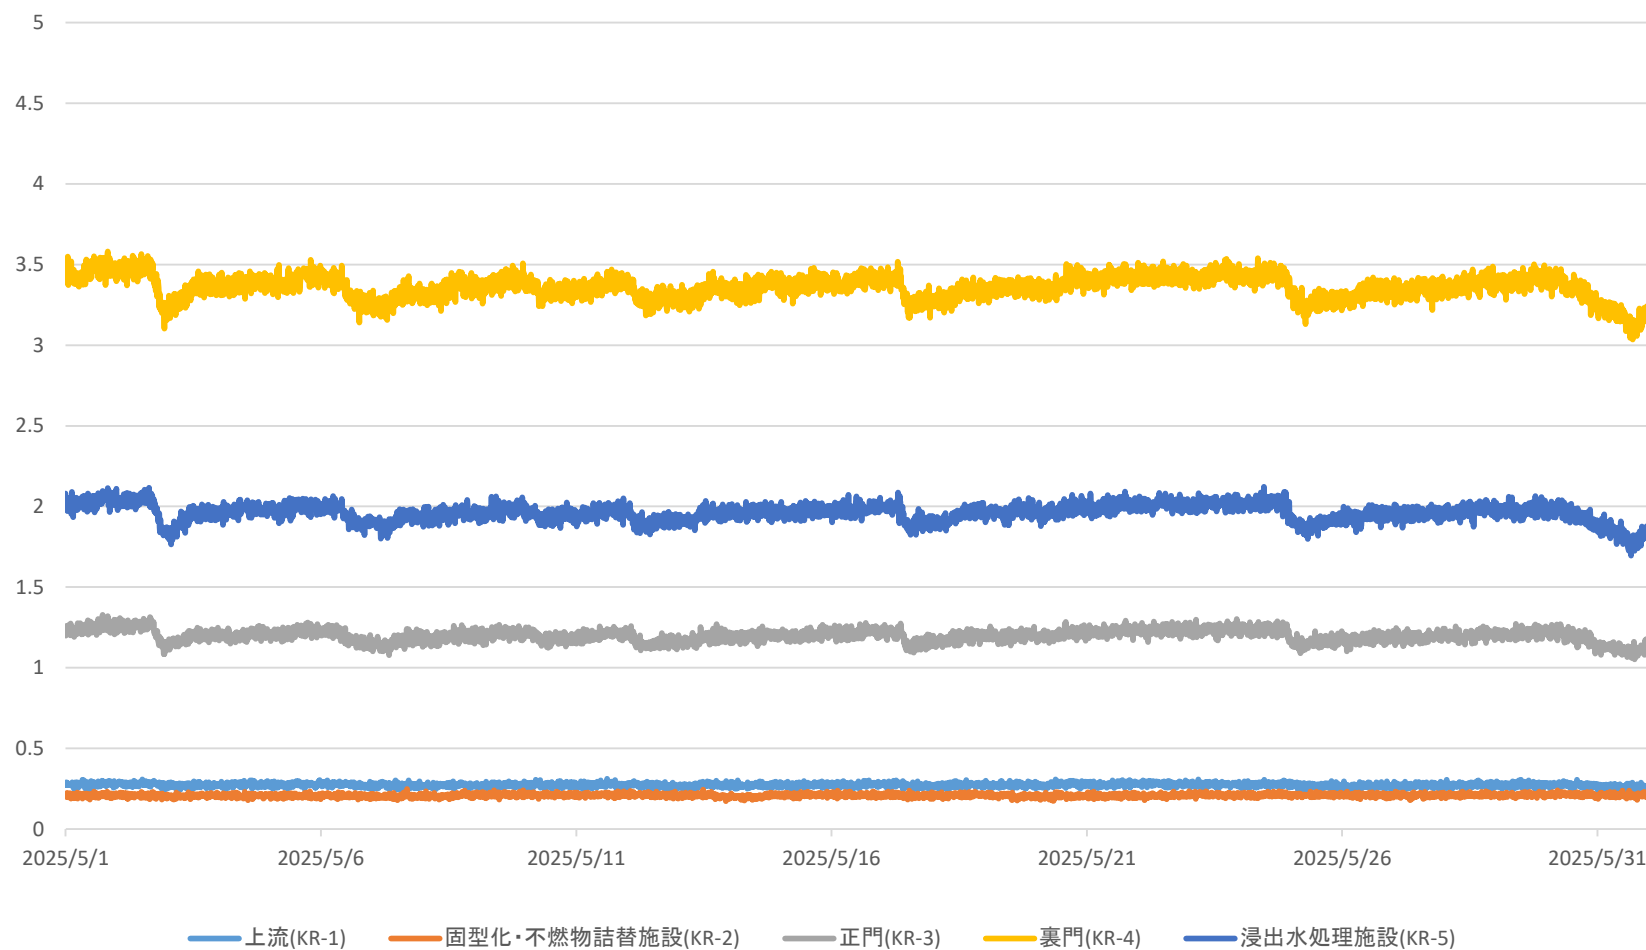

単位：μSv/h

| 5月 | 測定位置<br>区分 | 上流<br>(KR-1) | 固化化・不燃物詰替施設<br>(KR-2) | 正門<br>(KR-3) | 裏門<br>(KR-4) | 浸出水処理施設<br>(KR-5) |
|----|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
|    | 最大値        | 0.31         | 0.25                  | 1.3          | 3.6          | 2.1               |
|    | 最小値        | 0.24         | 0.17                  | 1.1          | 3.0          | 1.7               |
|    | 平均値        | 0.27         | 0.21                  | 1.2          | 3.4          | 2.0               |

# 空間線量率測定位置図

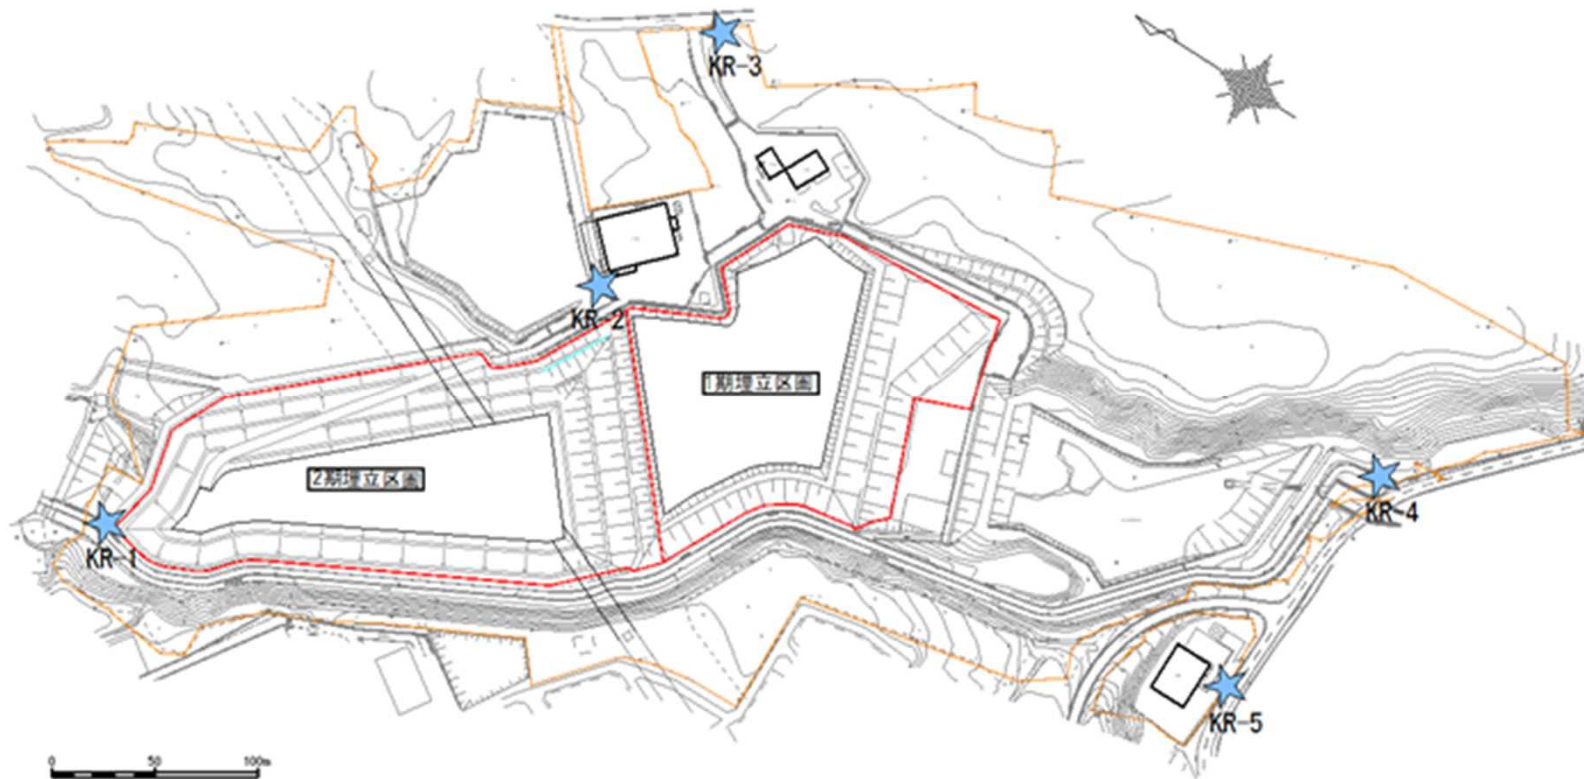

モニタリングポスト連続測定