

空間線量率測定結果（令和8年度）

単位：μSv/h


測定位置	区分	令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流 (KR-1)	最大値	0.25	0.26	0.27	0.29	0.26							
	最小値	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17							
	平均値	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22							
固型化处理施設 (KR-2)	最大値	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27							
	最小値	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19							
	平均値	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23							
正門※ (KR-3)	最大値	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2							
	最小値	1.0	1.0	0.98	0.97	0.98							
	平均値	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1							
裏門 (KR-4)	最大値	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3							
	最小値	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8							
	平均値	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1							
浸出水処理施設 (KR-5)	最大値	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9							
	最小値	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5							
	平均値	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7							

【測定値について】

- ・「測定値」は、空間線量率連続測定装置で測定した1分ごとの線量値から10分間の平均を算出したものです。
（例：9:00の値は8:51～9:00の1分ごとの線量値の平均）。
- ・測定値は、令和8年4月1日以降の値です。
- ・時間ごと、地点ごとの値の変動理由について
空間線量率の値は、天候等の状況によって変動することがあります。
また、周辺環境からの影響等により、測定地点ごとに変動が生じます。

μSv/h

空間線量率測定結果（令和8年4月）

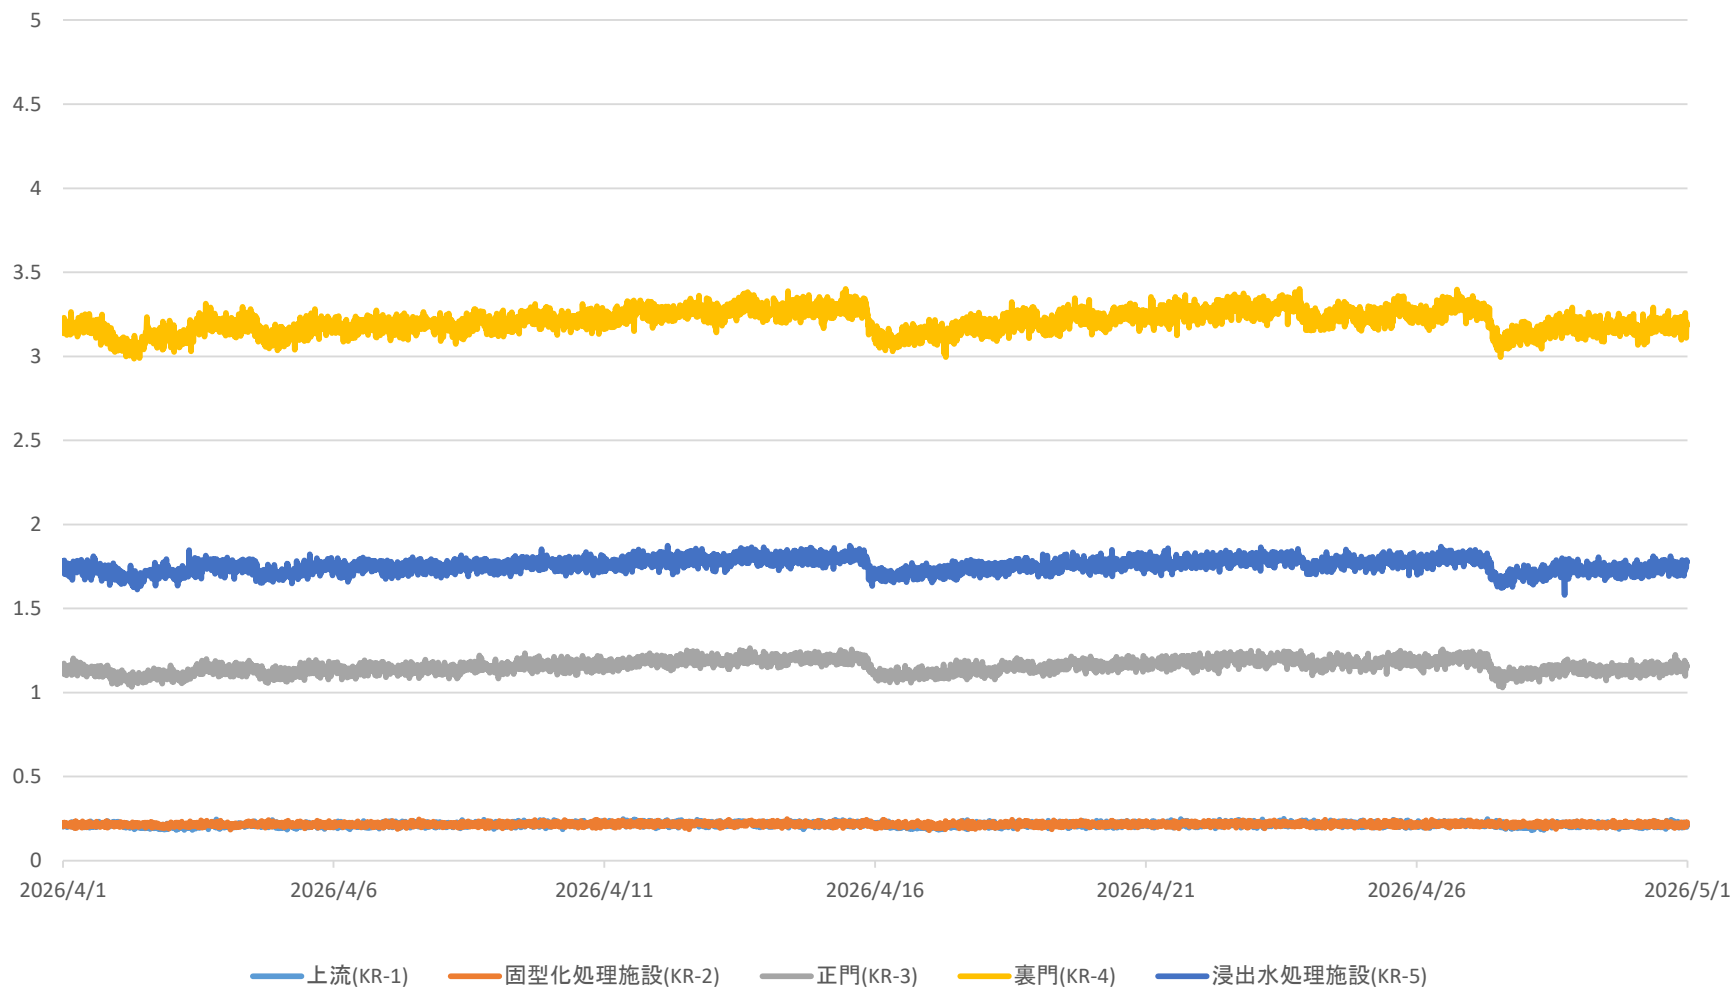


単位：μSv/h

4月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.25	0.25	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.18	1.0	3.0	1.6
	平均値	0.21	0.22	1.2	3.2	1.8

μSv/h

空間線量率測定結果（令和8年5月）

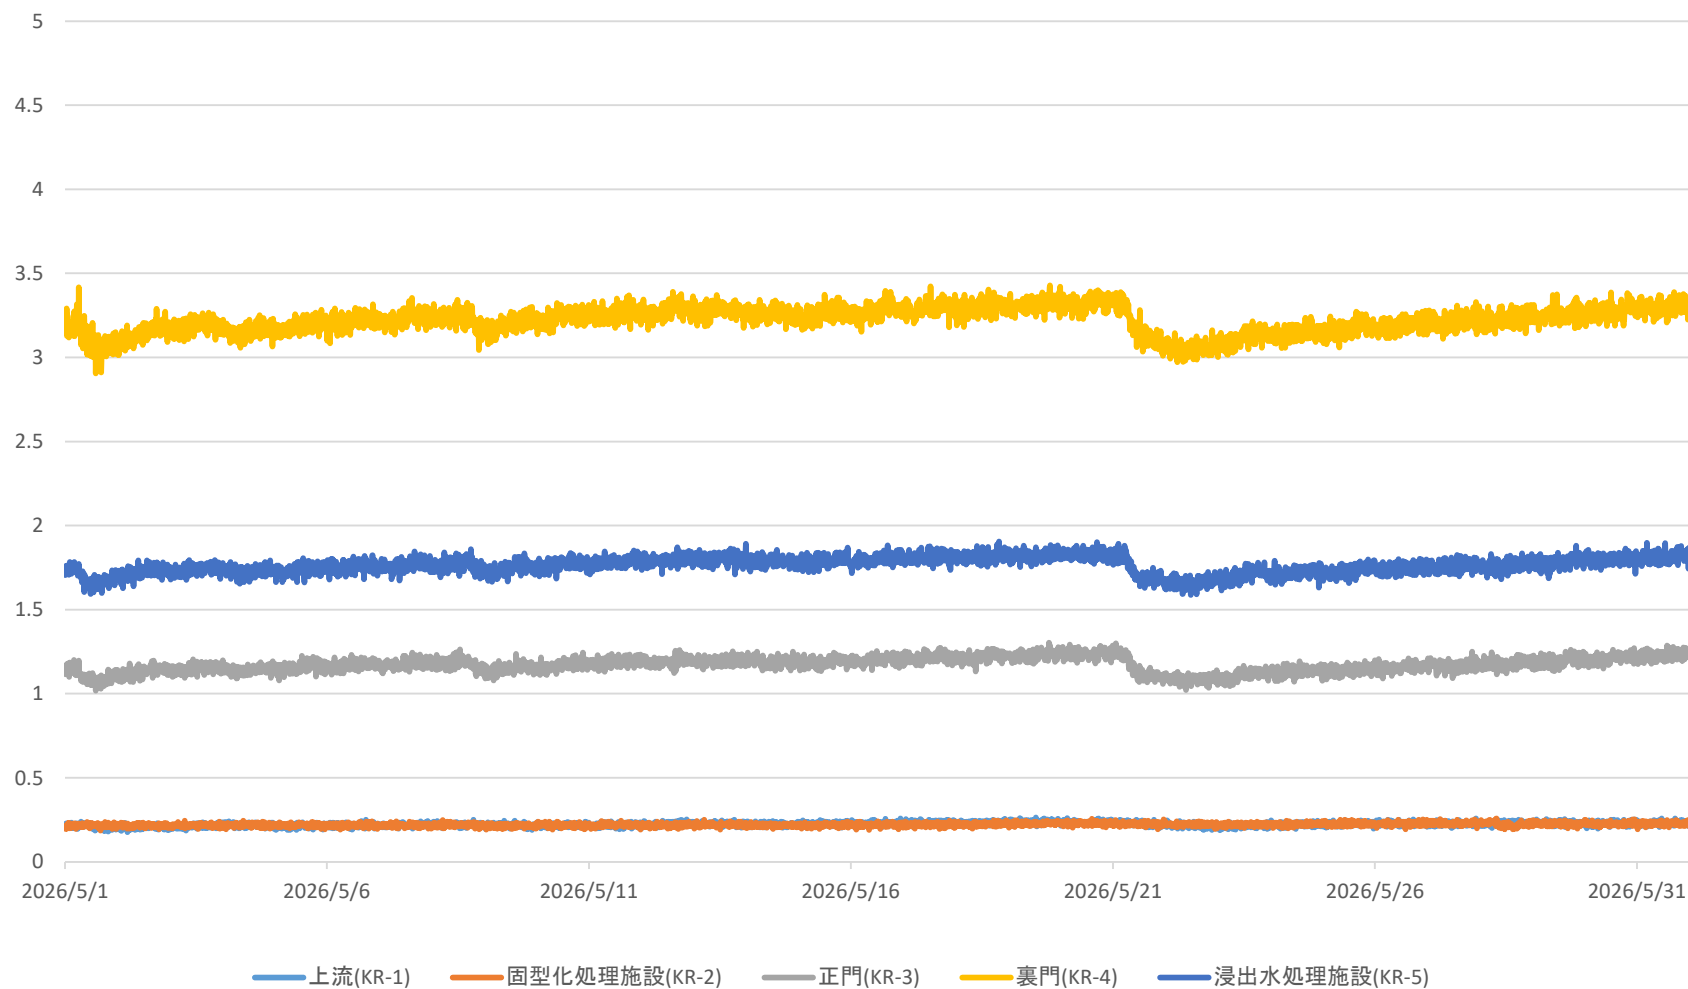


単位：μSv/h

5月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固型化处理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.26	0.26	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.19	1.0	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.22	1.2	3.2	1.8

μSv/h

空間線量率測定結果（令和8年6月）

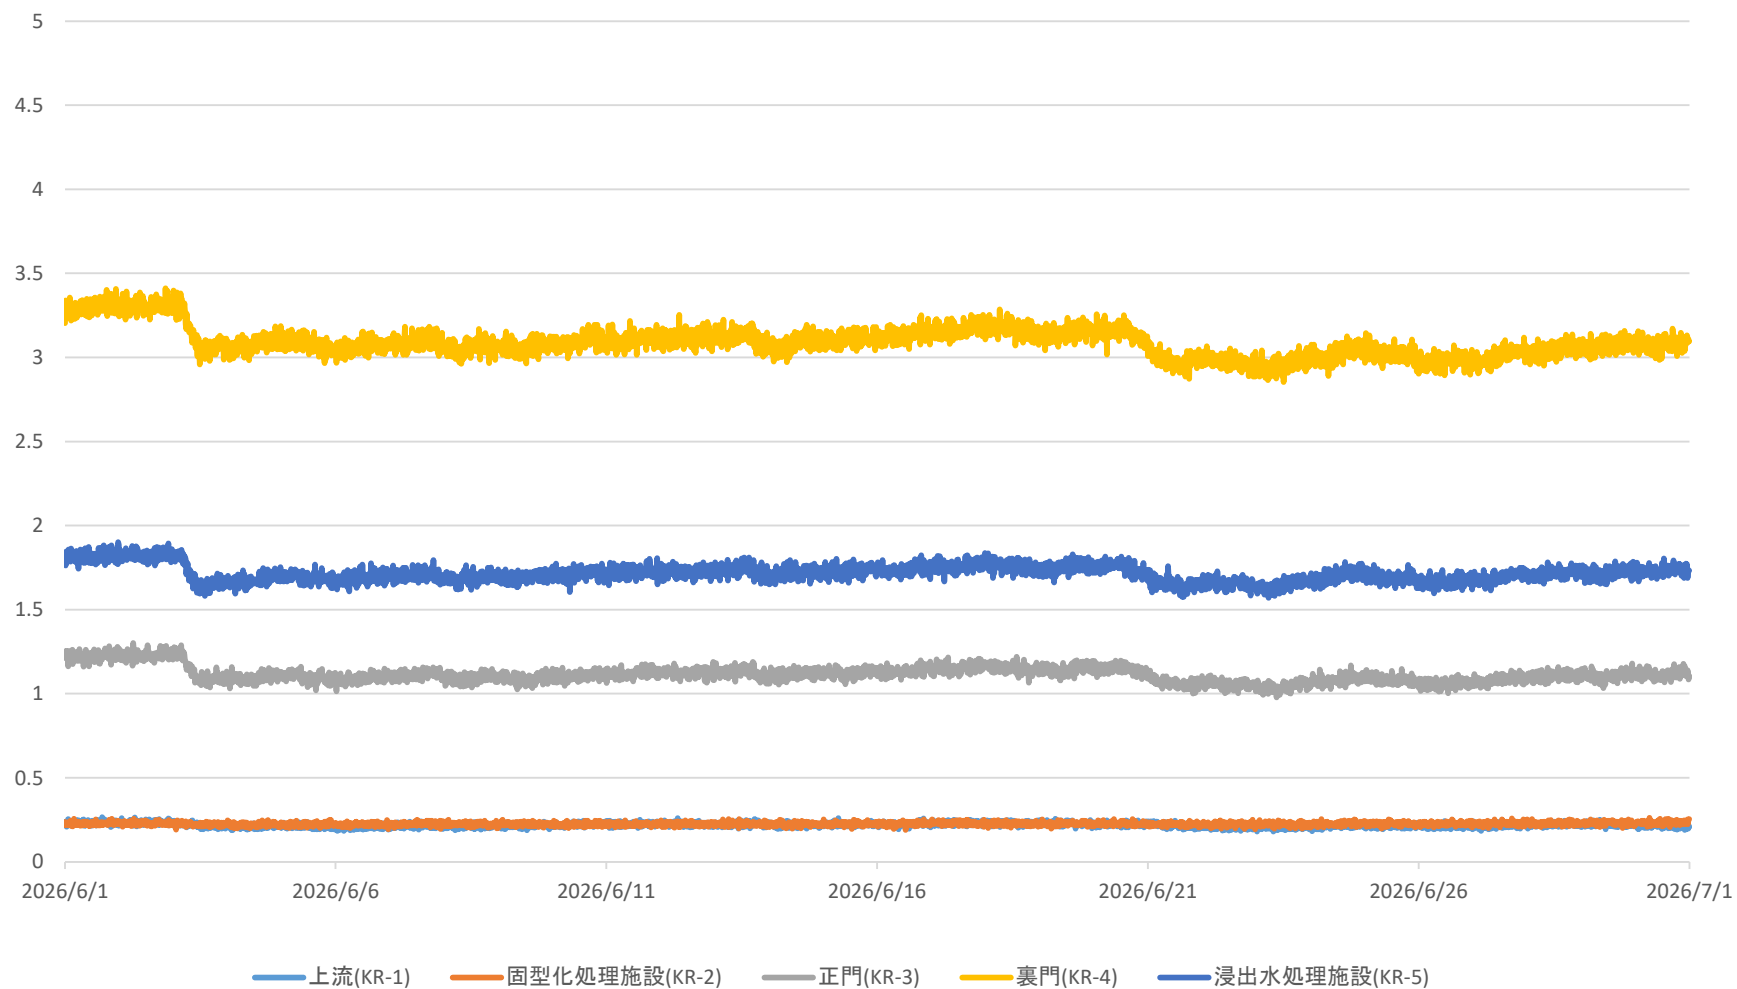


単位：μSv/h

6月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固型化处理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.27	0.26	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.19	0.98	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7

μSv/h

空間線量率測定結果（令和8年7月）

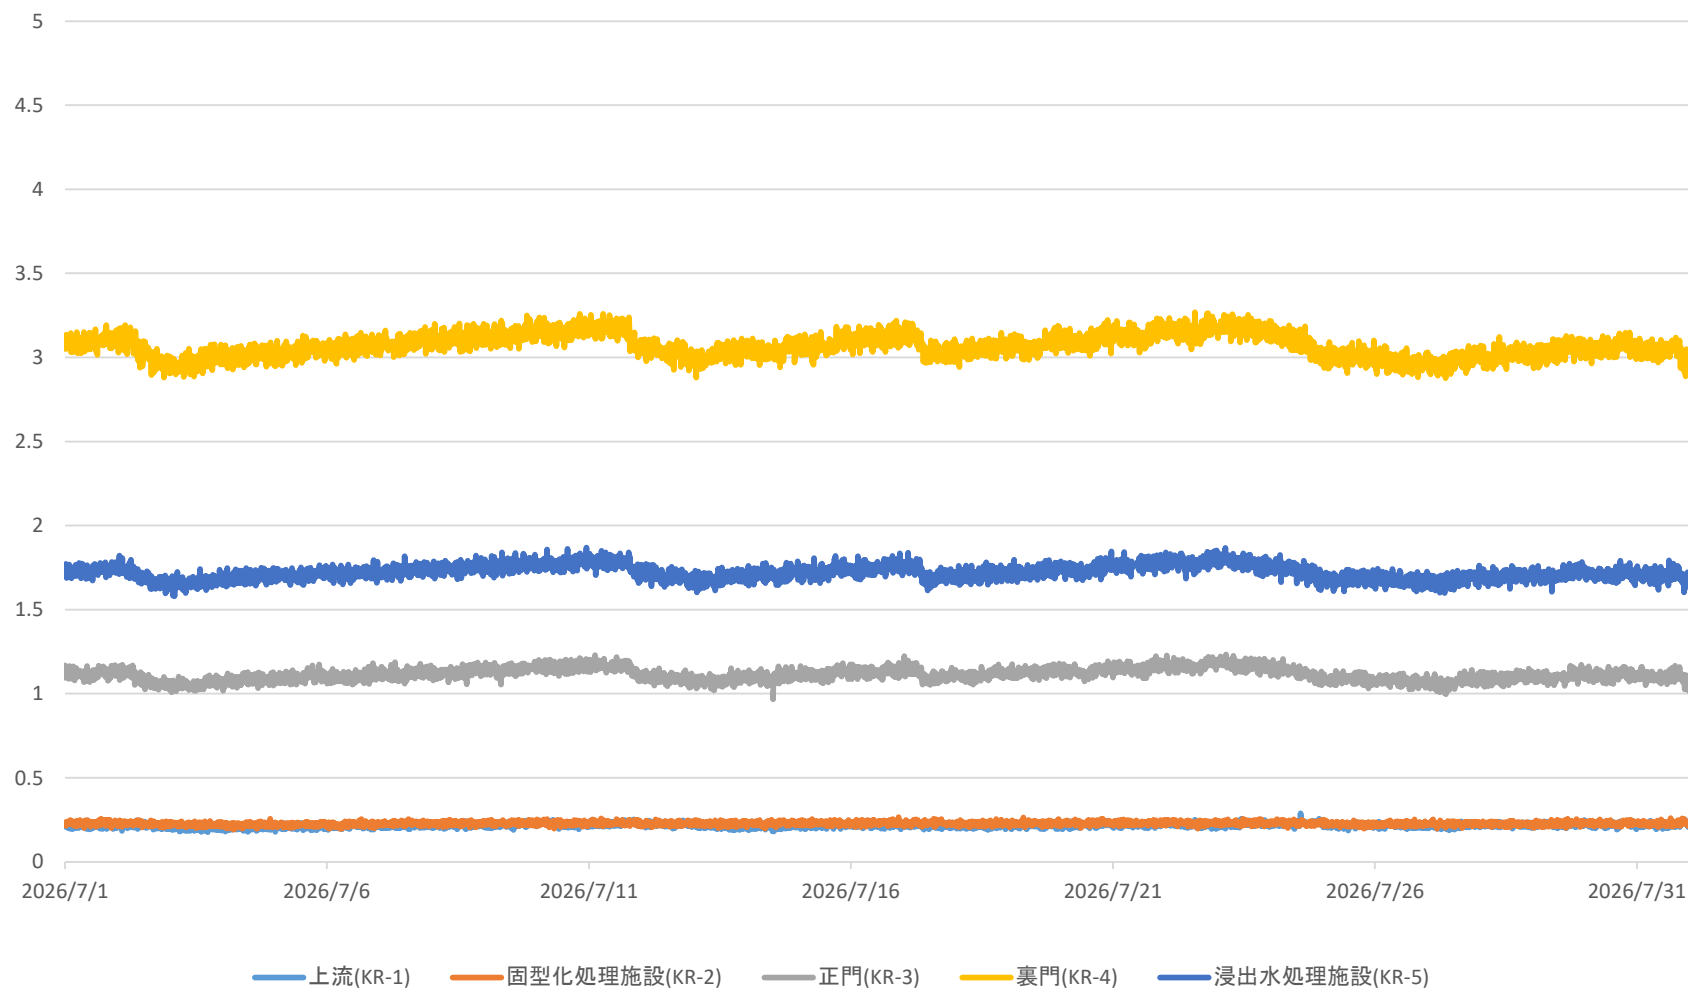


単位：μSv/h

7月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固型化处理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.29	0.27	1.2	3.3	1.9
	最小値	0.18	0.19	0.97	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7

μSv/h


空間線量率測定結果（令和8年8月）

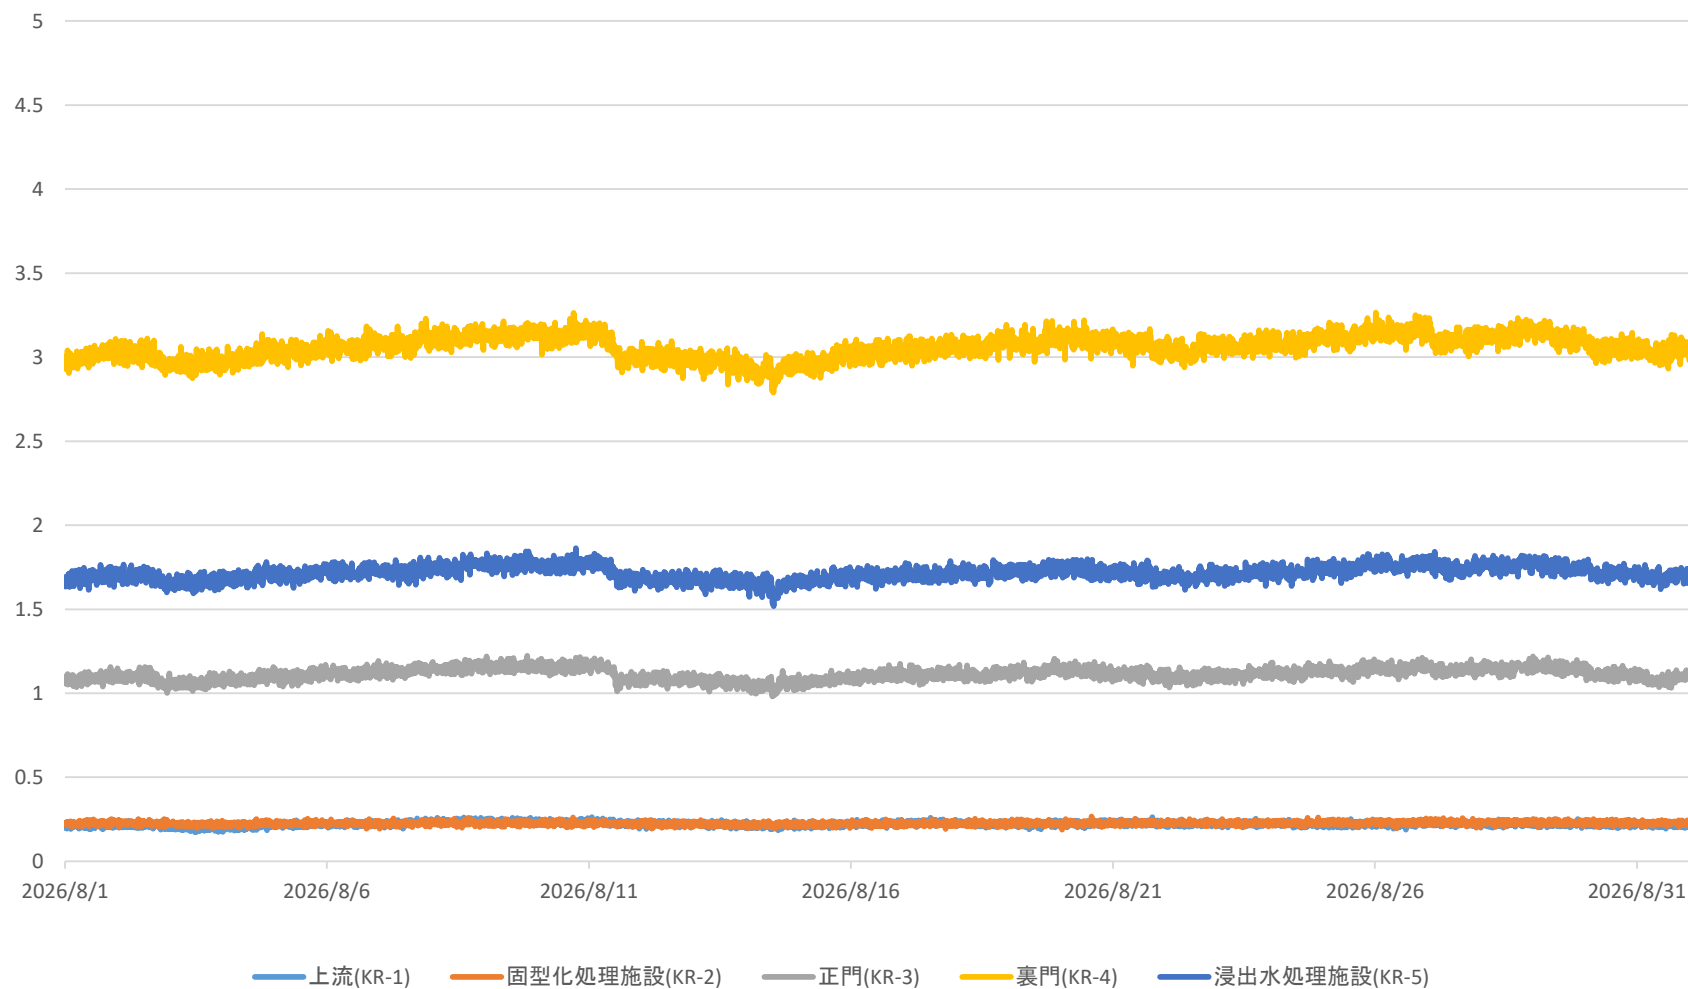

単位：μSv/h

8月	測定位置 区分	上流 (KR-1)	固型化处理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
	最大値	0.26	0.27	1.2	3.3	1.9
	最小値	0.17	0.19	0.98	2.8	1.5
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7

空間線量率測定位置図

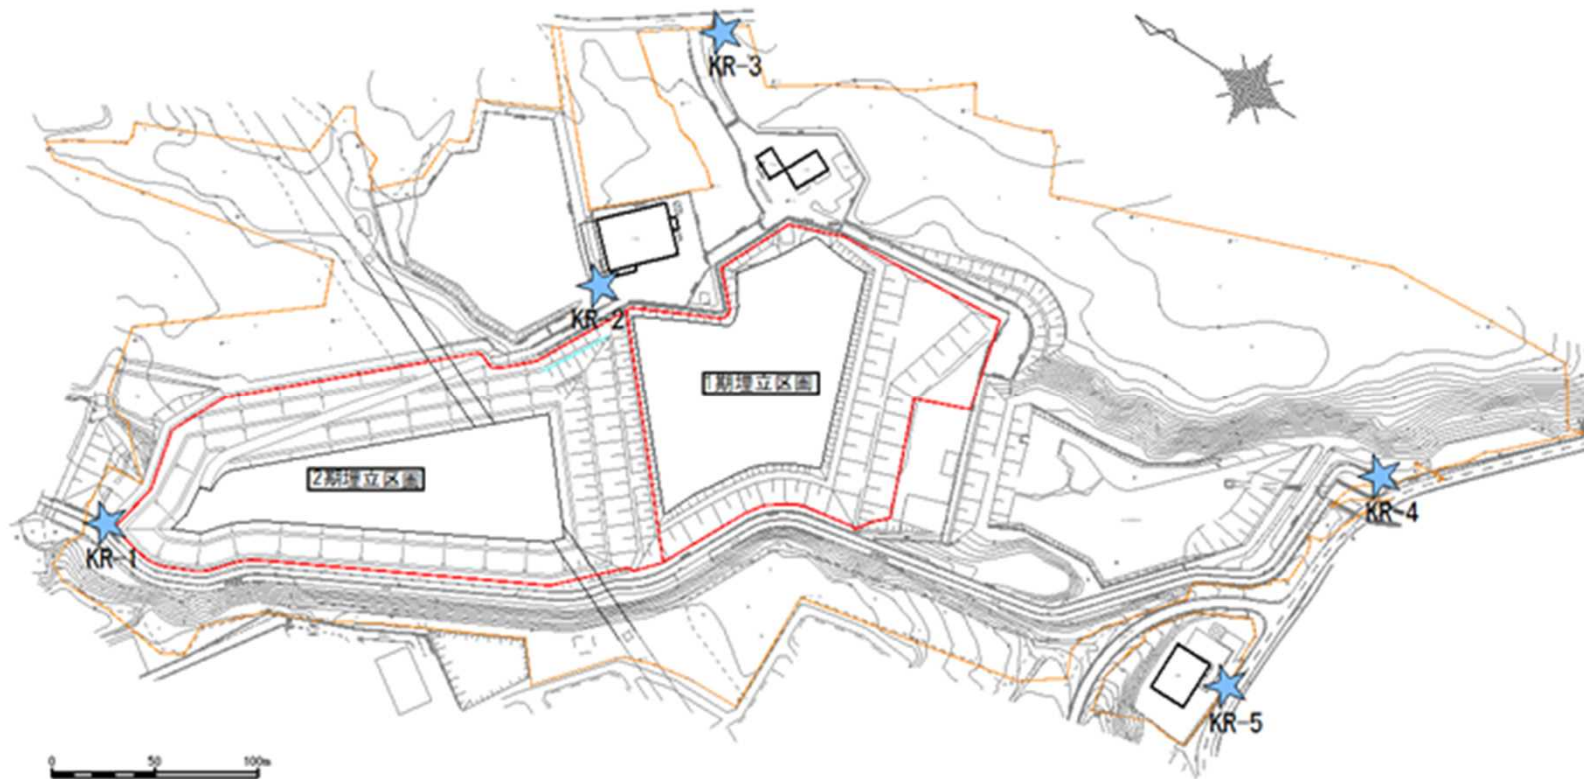

モニタリングポスト連続測定