空間線量率測定結果（令和8年度）

単位：μSv/h

測定位置	区分	令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流 (KR-1)	最大値	0.25	0.26	0.27	0.29	0.26	0.25	0.26					
	最小値	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.18					
	平均値	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22					
固型化処理施設 (KR-2)	最大値	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.25					
	最小値	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18					
	平均値	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22					
正門※ (KR-3)	最大値	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2					
	最小値	1.0	1.0	0.98	0.97	0.98	0.88	1.0					
	平均値	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
裏門 (KR-4)	最大値	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.3					
	最小値	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.9					
	平均値	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1					
浸出水処理施設 (KR-5)	最大値	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9					
	最小値	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6					
	平均値	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7					


【測定値について】

・「測定値」は、空間線量率連続測定装置で測定した1分ごとの線量値から10分間の平均を算出したものです。
（例：9:00の値は8:51～9:00の1分ごとの線量値の平均）。

・測定値は、令和8年4月1日以降の値です。

・時間ごと、地点ごとの値の変動理由について
空間線量率の値は、天候等の状況によって変動することがあります。
また、周辺環境からの影響等により、測定地点ごとに変動が生じます。


空間線量率測定結果（令和8年4月）

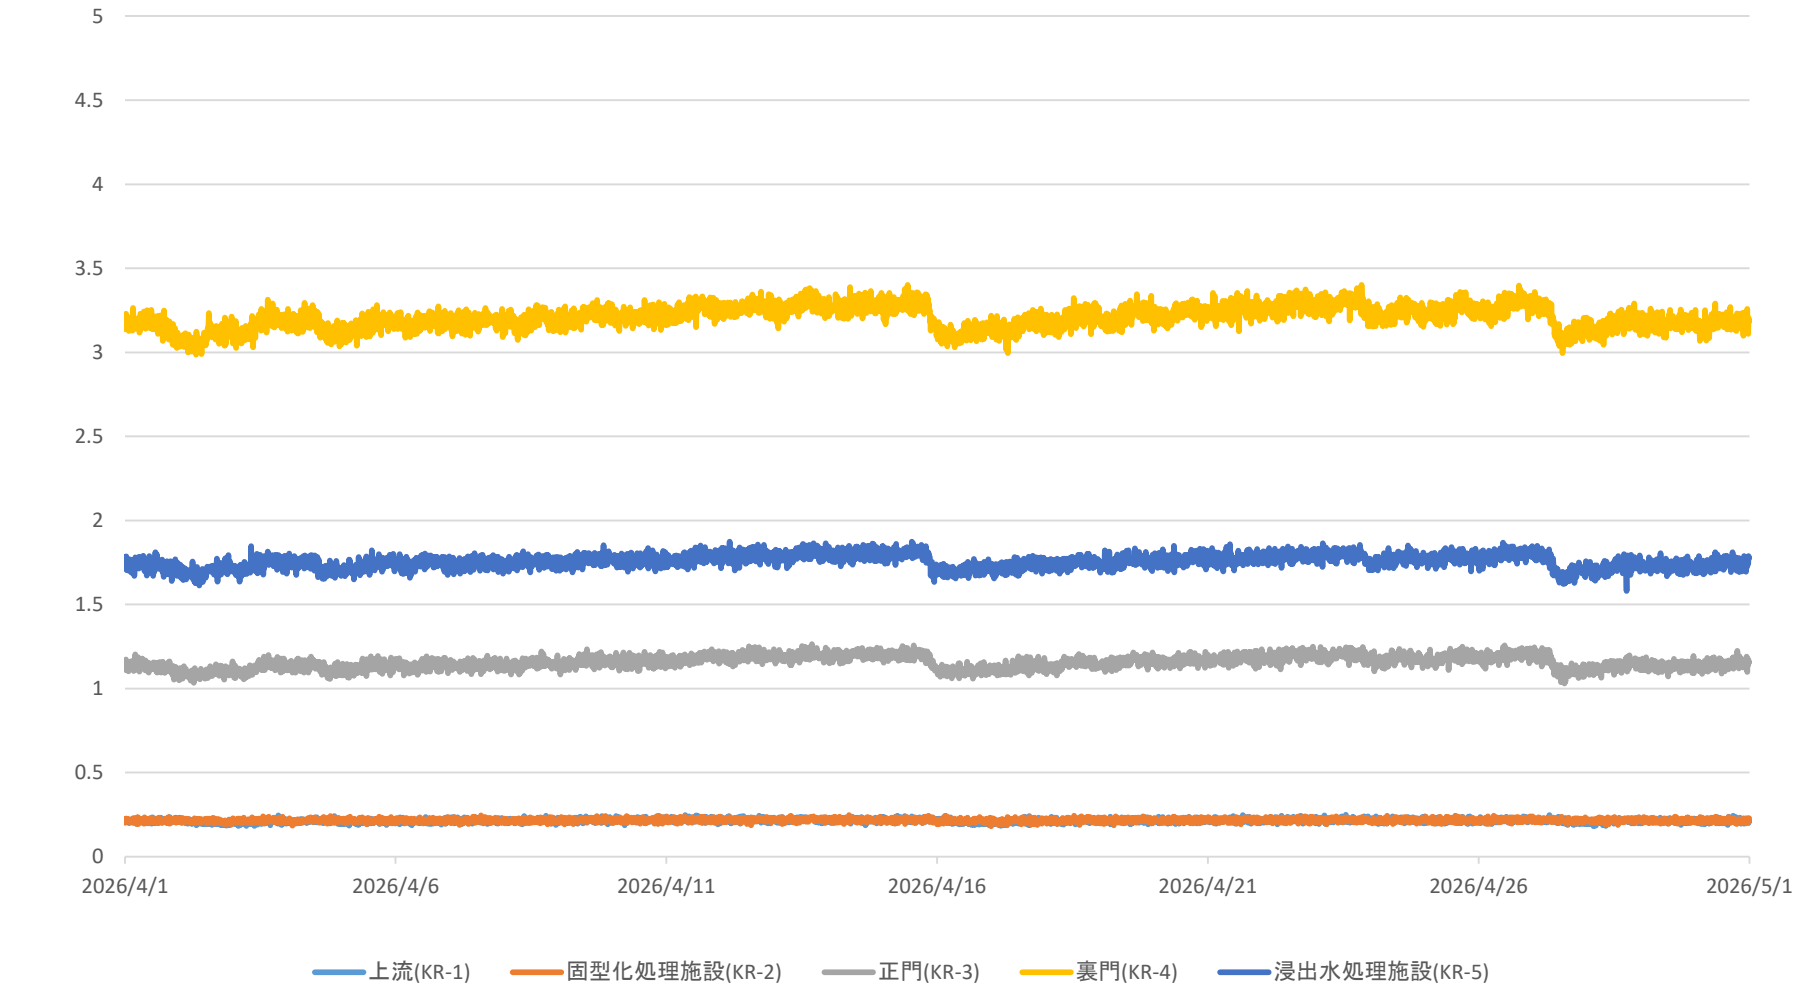

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
4月	最大値	0.25	0.25	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.18	1.0	3.0	1.6
	平均値	0.21	0.22	1.2	3.2	1.8


空間線量率測定結果（令和8年5月）

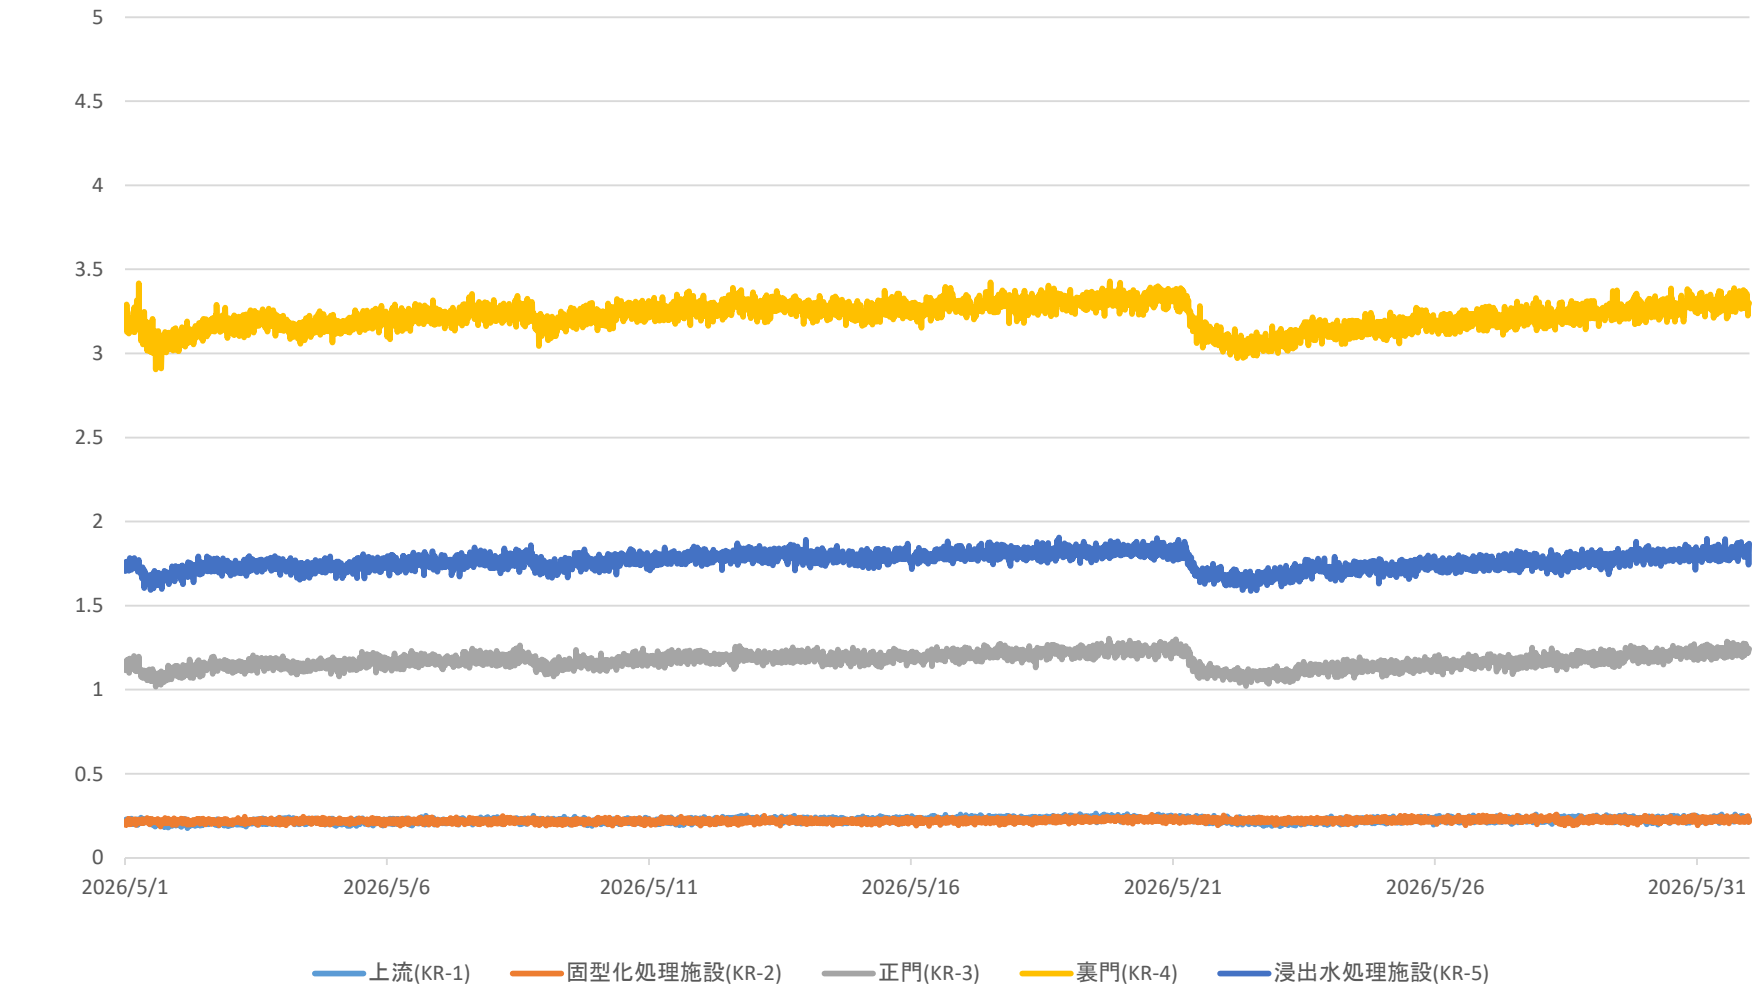

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
5月	最大値	0.26	0.26	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.19	1.0	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.22	1.2	3.2	1.8


空間線量率測定結果（令和8年6月）

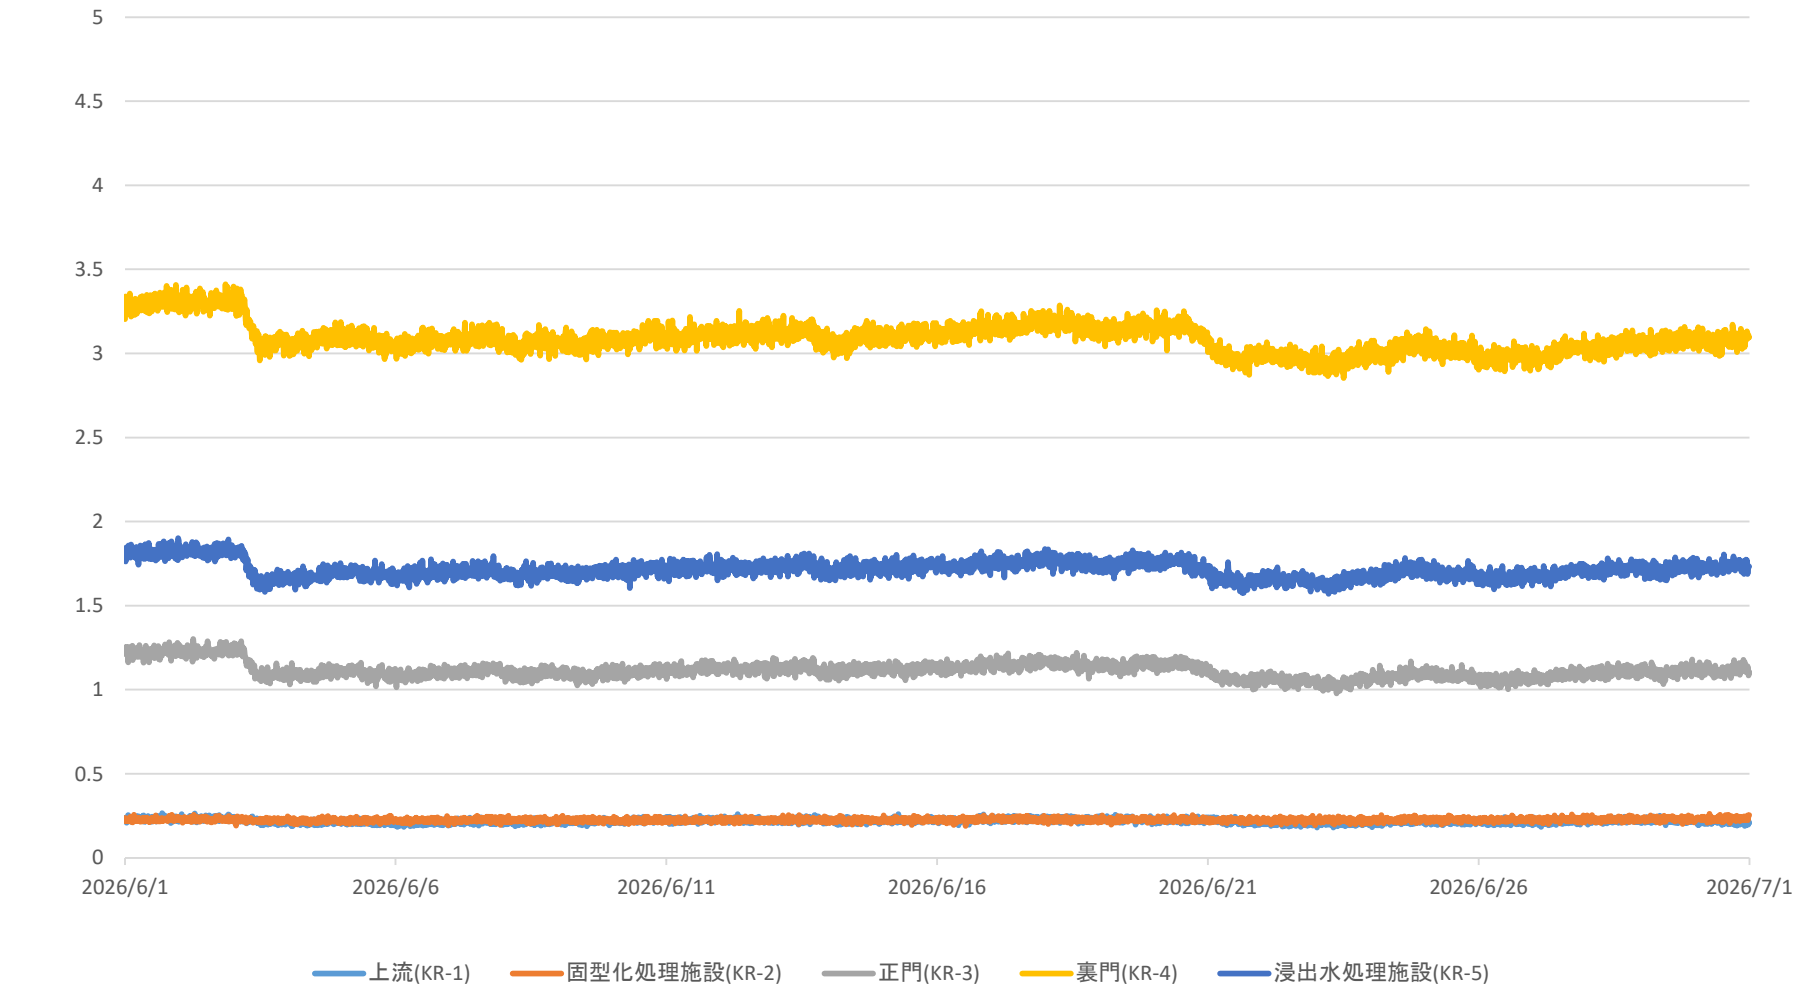

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
6月	最大値	0.27	0.26	1.3	3.4	1.9
	最小値	0.18	0.19	0.98	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7


空間線量率測定結果（令和8年7月）

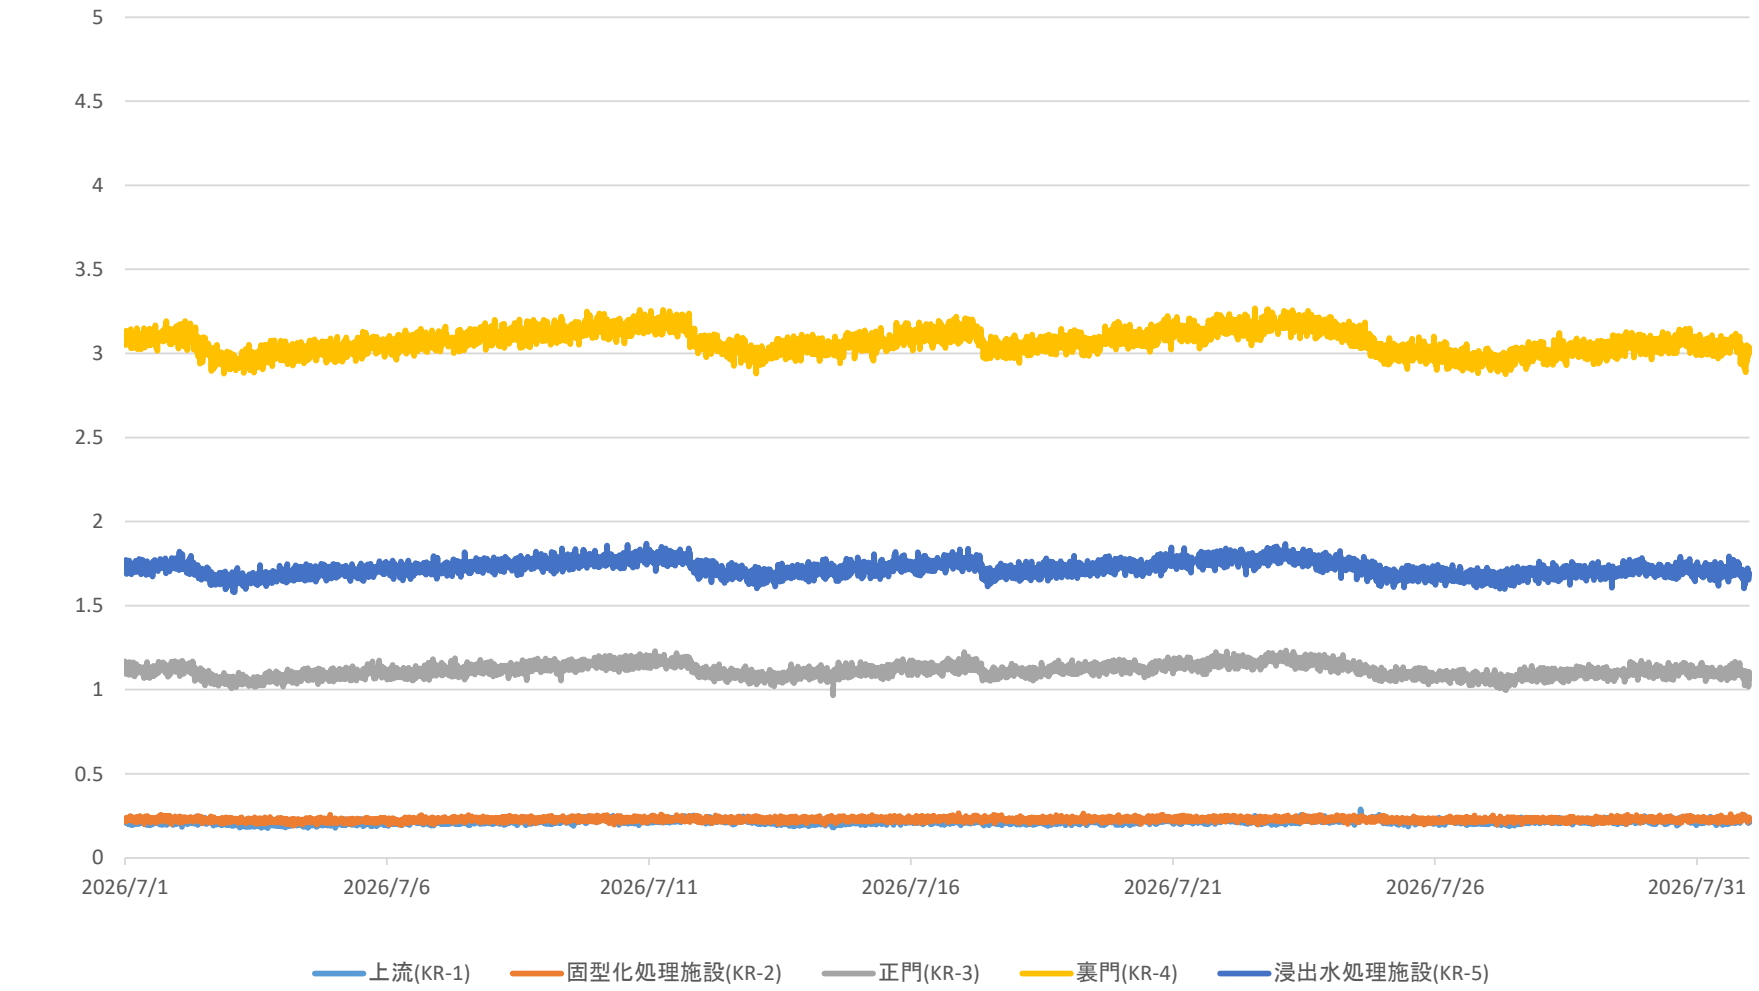

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
7月	最大値	0.29	0.27	1.2	3.3	1.9
	最小値	0.18	0.19	0.97	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7


空間線量率測定結果（令和8年8月）

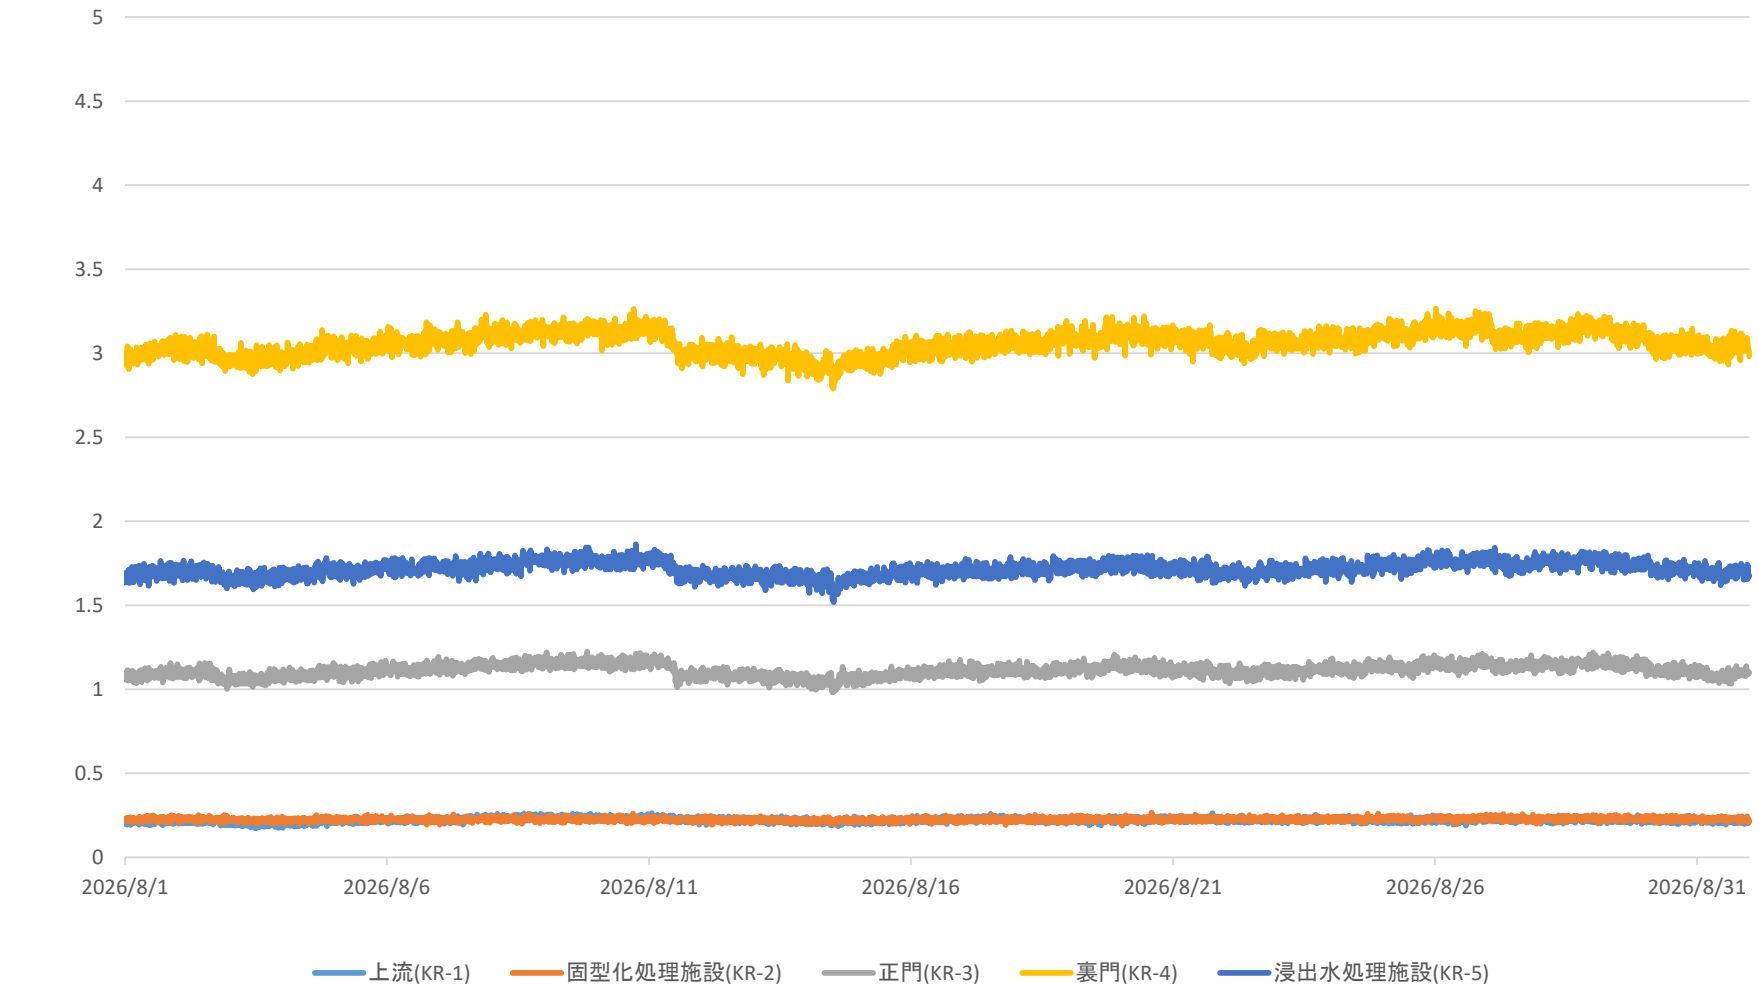

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
8月	最大値	0.26	0.27	1.2	3.3	1.9
	最小値	0.17	0.19	0.98	2.8	1.5
	平均値	0.22	0.23	1.1	3.1	1.7


空間線量率測定結果（令和8年9月）

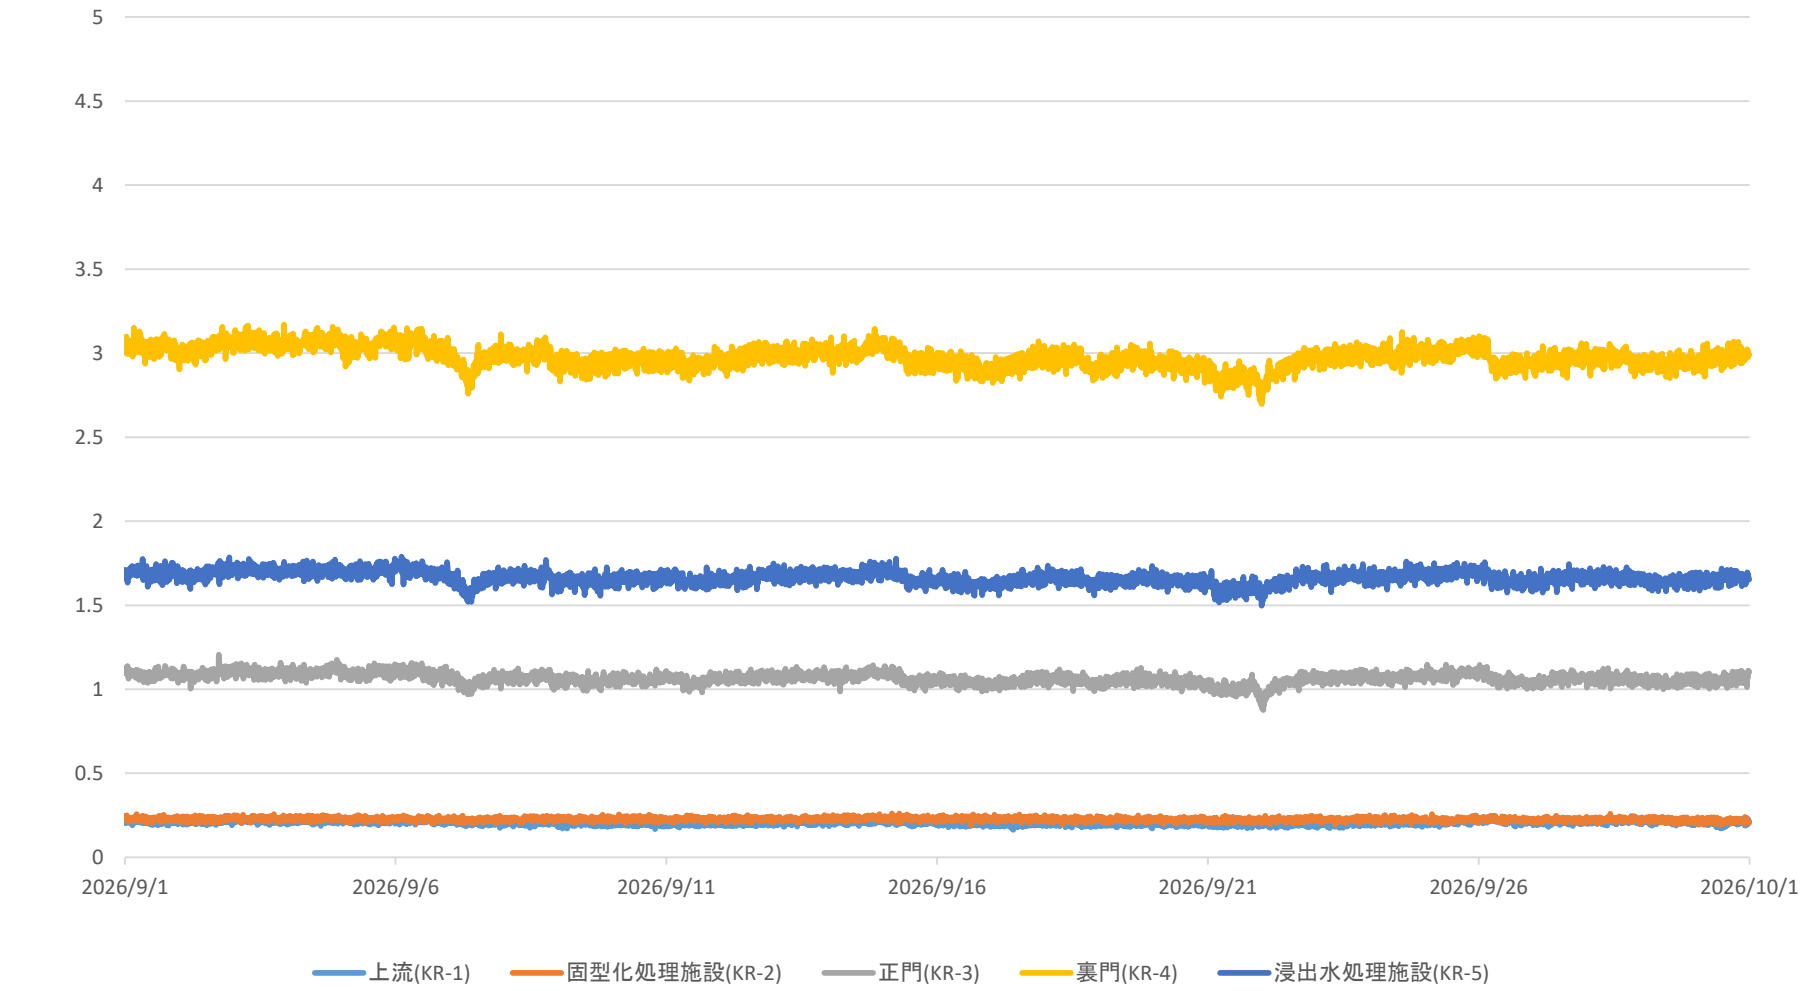

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
9月	最大値	0.25	0.26	1.2	3.2	1.8
	最小値	0.16	0.19	0.88	2.7	1.5
	平均値	0.21	0.23	1.1	3.0	1.7

空間線量率測定結果（令和8年10月）

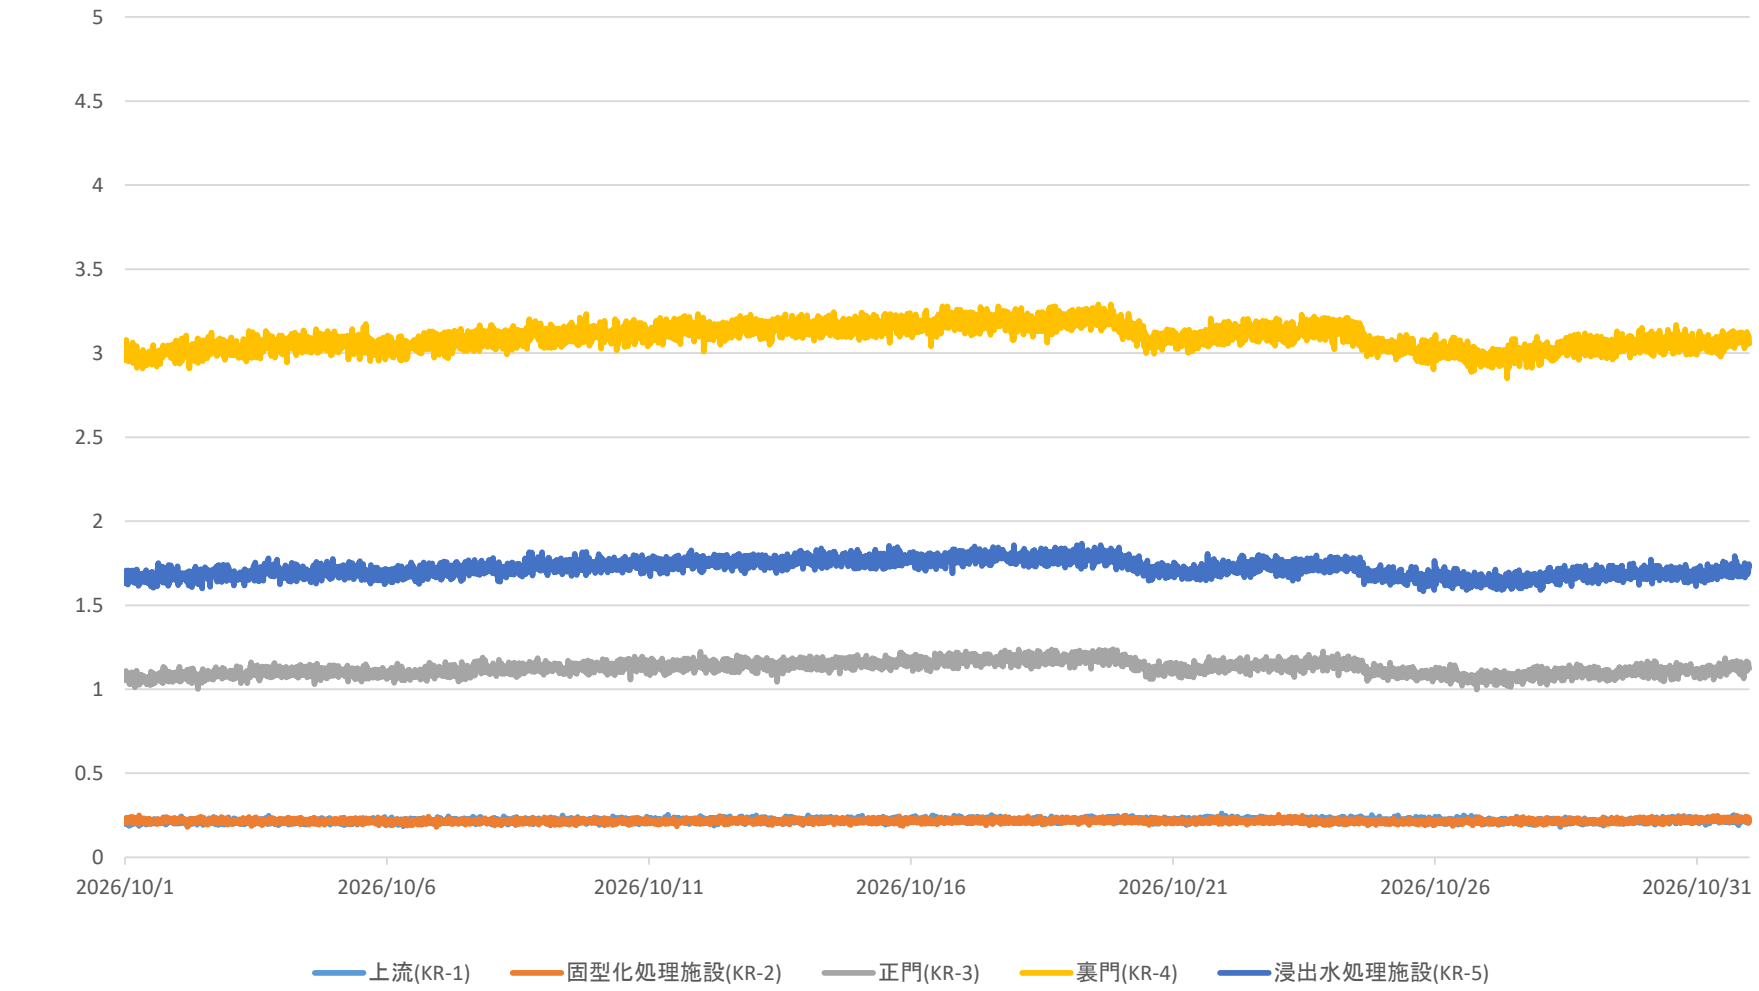

単位：μSv/h

	測定位置 / 区分	上流 (KR-1)	固型化処理施設 (KR-2)	正門 (KR-3)	裏門 (KR-4)	浸出水処理施設 (KR-5)
10月	最大値	0.26	0.25	1.2	3.3	1.9
	最小値	0.18	0.18	1.00	2.9	1.6
	平均値	0.22	0.22	1.1	3.1	1.7

空間線量率測定位置図



モニタリングポスト連続測定