

地下水、浸出水、放流水及び防災調節池放出水の放射能濃度（Cs-134,Cs-137）（令和4年度）

(单位:Bq/L)

[illegible]

(注)1)【ND】は、検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

2) 浸出水は、11月度定期モニタリング調査から浸出水処理施設の原水槽から採水。

地下水、浸出水、放流水及び防災調節池放出水の放射能濃度（Cs-134,Cs-137）（令和5年度）

(単位:Bq/L)

[illegible]

(注)【ND】は、検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。

地下水、浸出水、放流水及び防災調節池放出水の放射能濃度（Cs-134,Cs-137）（令和6年度）

(単位:Bq/L)

[illegible]

(注)【ND】は、検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。


地下水、浸出水、放流水及び防災調節池放出水の放射能濃度（Cs-134,Cs-137）（令和7年度）

(単位:Bq/L)


[illegible]

(注)【ND】は、検出下限値(1Bq/L)未満であることを示す。


# 地下水水質測定地図

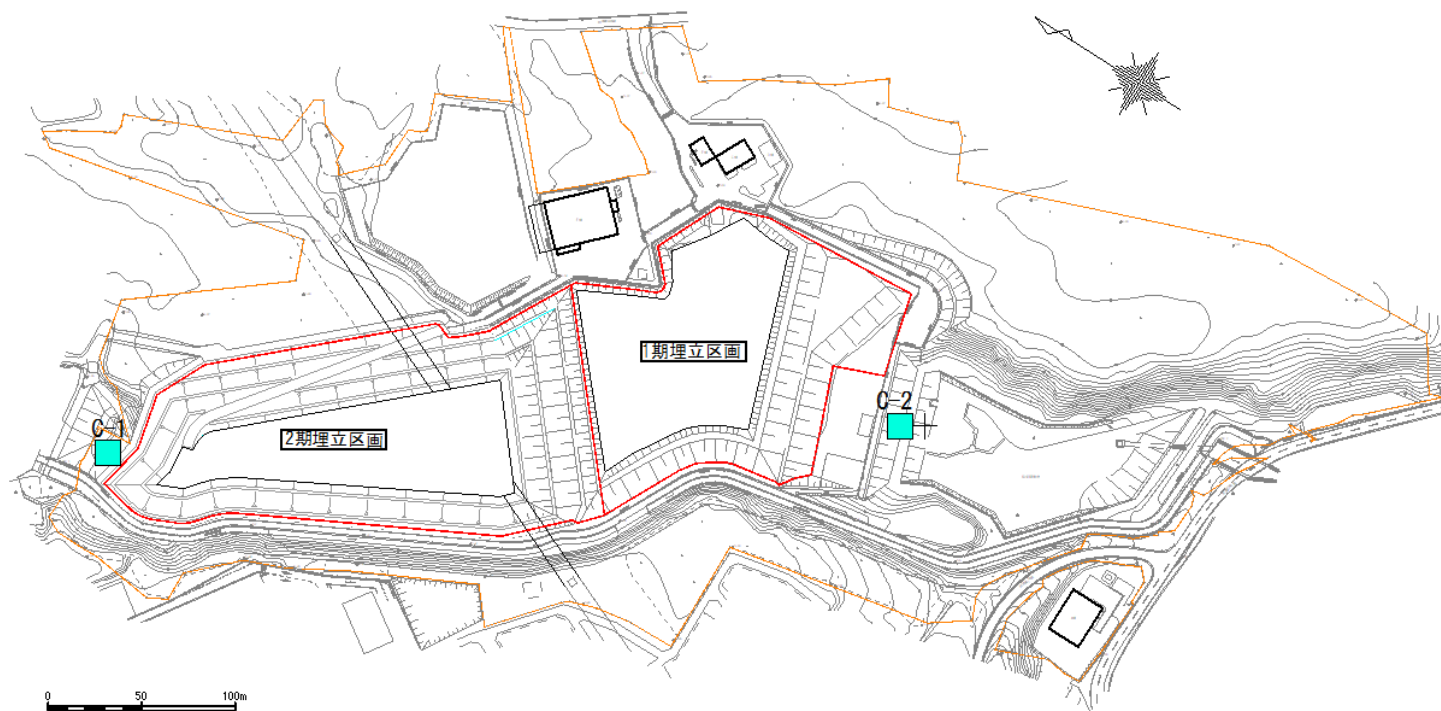

# 浸出水水質測定地図

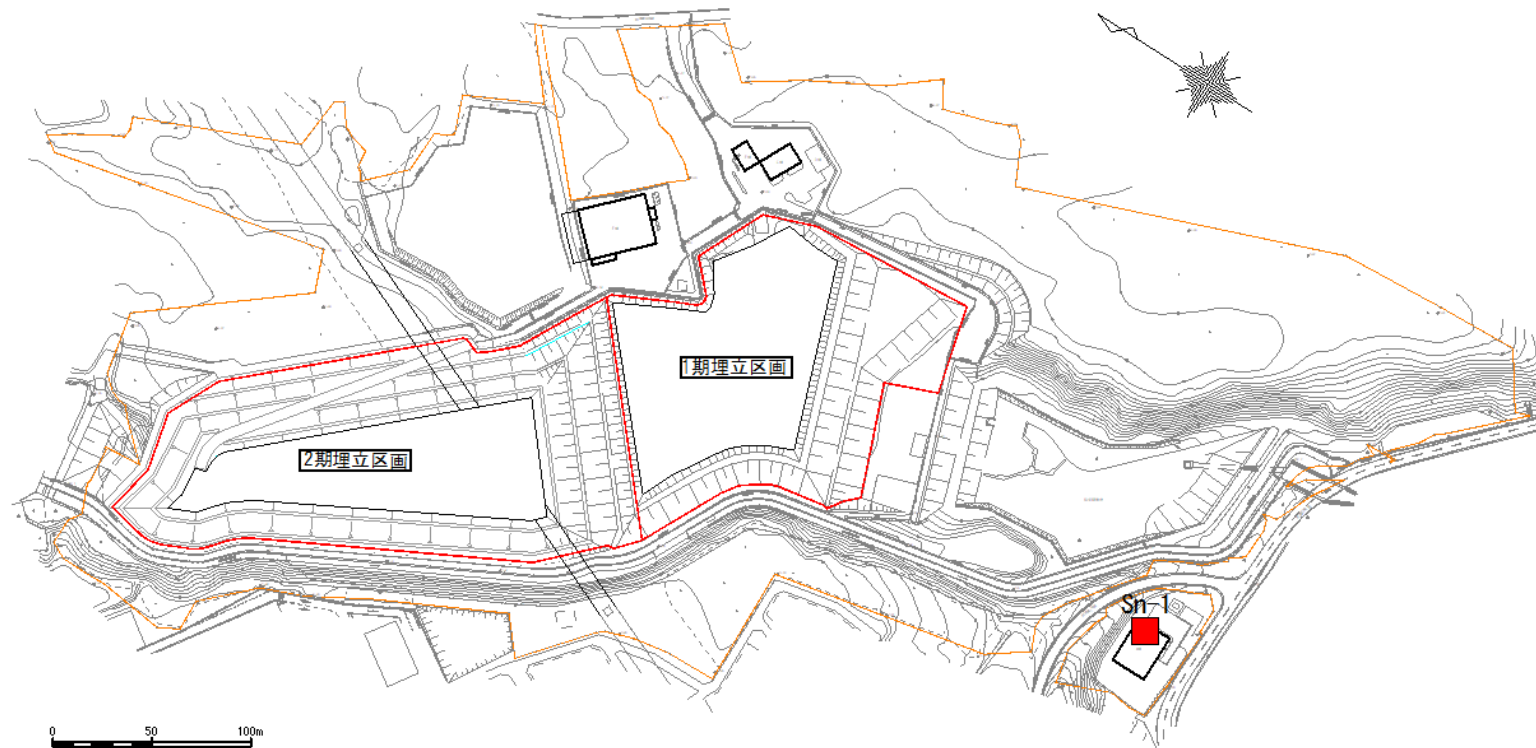

# 放流水水質測定位置図

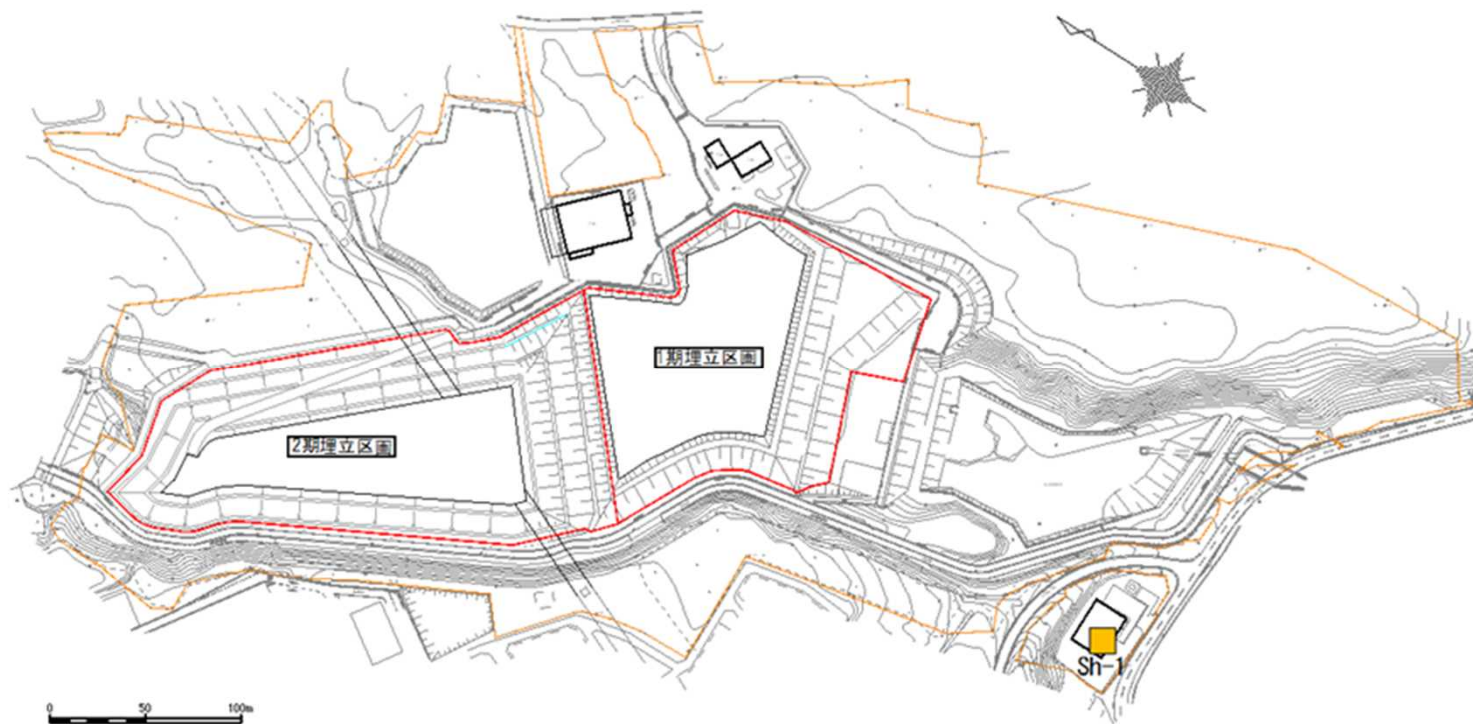

# 防災調節池放出水水質測定地図

